



# ポータブルモデル

## (MIRAI専用「非常用給電設備」のご注意点) I. 給電開始の手順

※給電を確実に開始するために、車両および設備本体双方の操作は下記手順通りに行ってください(各工程に時間制限はありませんので、ゆっくりと進めてください)

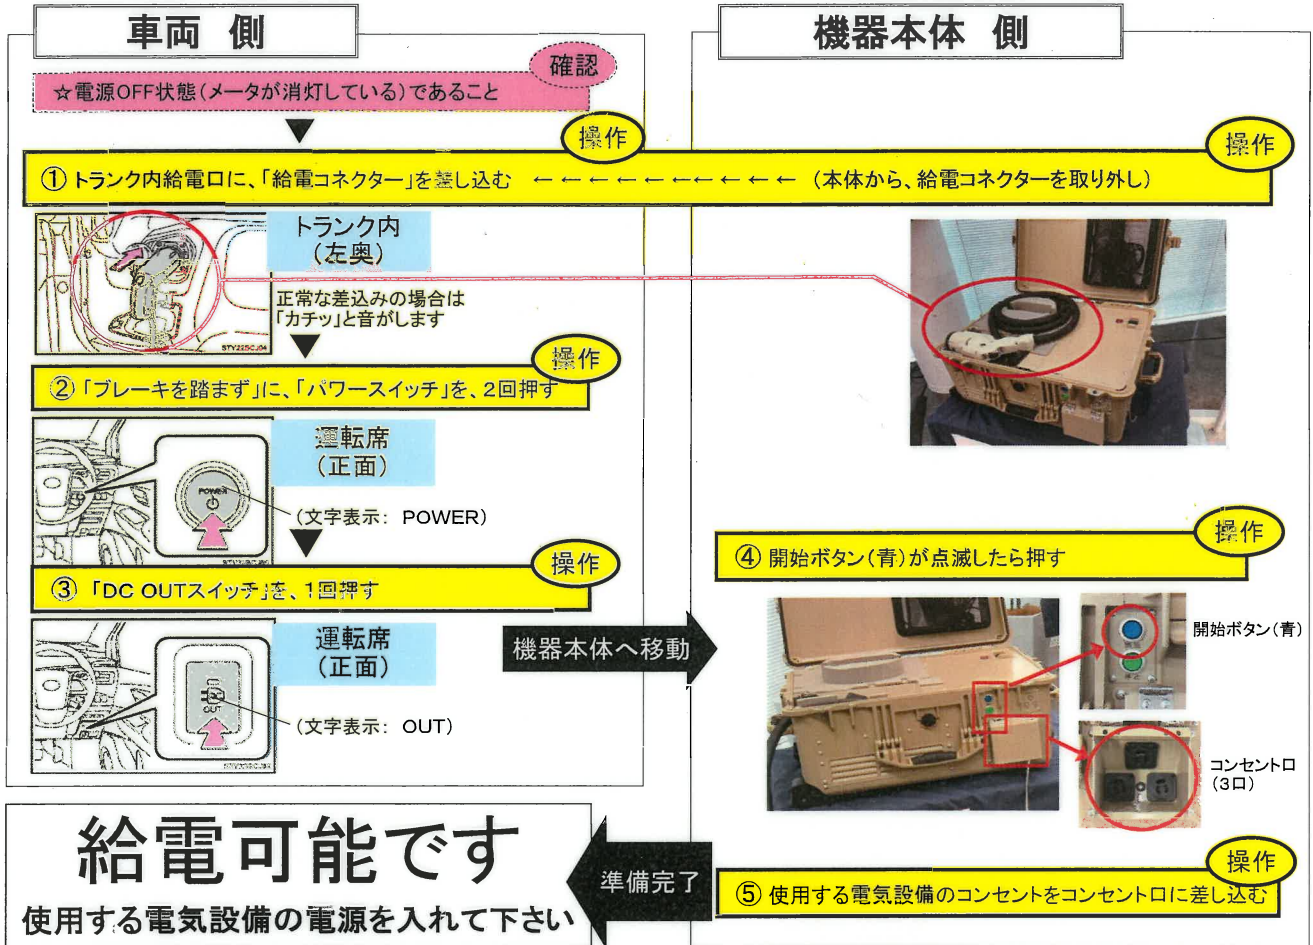

## (MIRAI専用「非常用給電設備」のご注意点) II. 給電停止の手順

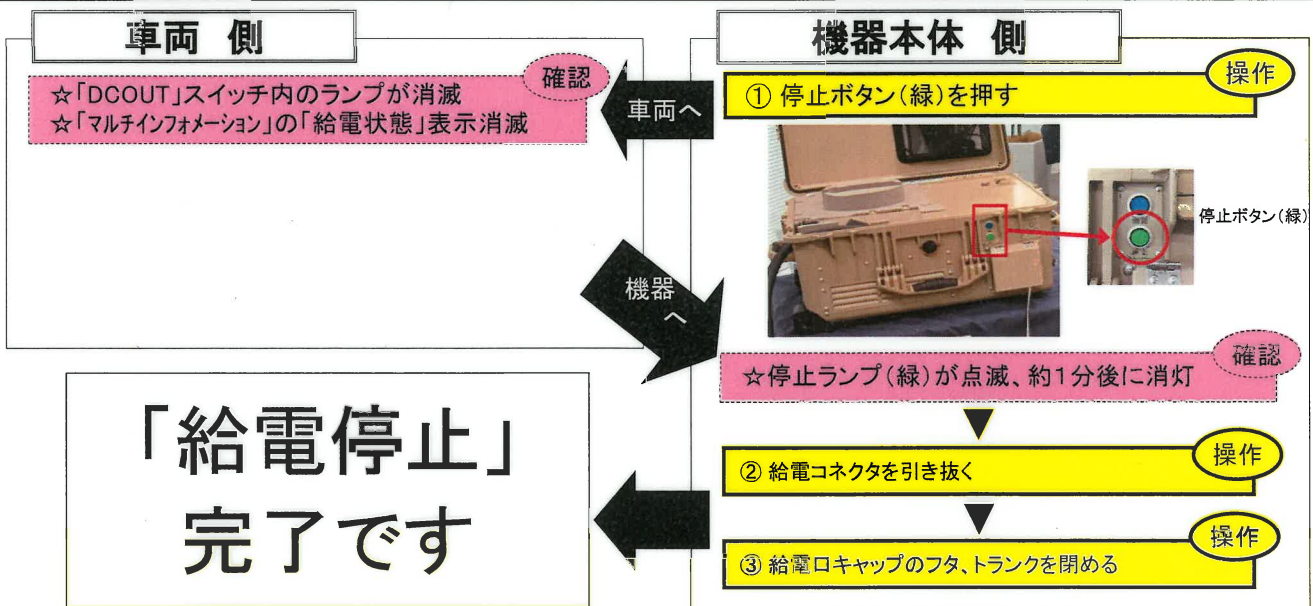

※下記の2パターンの操作をした場合は、次の給電操作開始前に車両側でのAの操作が必要となります。

① 機器本体の非常停止ボタンを押した場合

② MIRAIのPOWERスイッチまたはDC OUTスイッチを押して給電を停止させた場合

**A**

MIRAIでフットブレーキを踏み、POWERスイッチを1回押す(電源を入れる)

電源ONの状態(READY)を確認した後、POWERスイッチを1回押す(電源を切る)



非常停止ボタン(赤)