

# 経営比較分析表（平成28年度決算）

岐阜県 郡上市

業務名	業種・事業名	管理者の情報	自己資本構成比率（％）
法非適用	電気事業	非設置	該当数値なし
水力発電所数	ごみ発電所数	風力発電所数	太陽光発電所数
1	-	-	-
その他発電所数	料金契約終了年月日	F I T 適用終了年月日	電力小売事業実施の有無
-	平成47年4月30日石徹白清流発電所	平成47年4月30日石徹白清流発電所	無
売電先	地産地消の見える化率（％）※1		
北陸電力㈱	-		

※1 行政区域内の需要家に小売されたことが客観的に明らかであるものを計上。なお、この基本情報をもって全ての地産地消エネルギーへの取り組みを評価するものではない。

年間発電電力量（MWh）	H24	H25	H26	H27	H28
水力発電	-	-	-	360	336
ごみ発電	-	-	-	-	-
風力発電	-	-	-	-	-
太陽光発電	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	360	336


年間電灯電力量収入（千円）	F I T 以外	F I T	合計
	-	11,436	11,436

剰余金の使途について（具体的な使用実績事業を記入してください）	
電気事業により生じた利益は、将来の施設更新、大規模修繕に充てるための小水力発電基金に積み立てることを基本としている。また、下水道事業特別会計および一般会計に繰出し農業集落排水事業および土地改良事業に活用することとしている。	
基金への積立 名称：郡上市小水力発電事業基金 2,938,000円 目的：大規模修繕および更新の財源	
下水道事業特別会計への繰出し 目的：農業集落排水事業 1,200,000円	
一般会計繰出し 目的：土地改良事業 4,149,167円	

## 分析欄


1. 経営の状況について  
 収益的収支比率は303.7%で、目標値100%を上回っており、全国平均88.8%を上回っています。営業収支比率においても303.7%で、目標値100%を上回っており、全国平均269.8%を上回っています。収益的収支比率においては、全国平均値を大きく上回る高い比率となっていますが、これは地方債償還金が無いためです。  
 供給原価は、12,104.2円と全国平均22,847.9円より安価にて供給出来ています。これは、平成27年度に運転を始めたばかりで、施設も新しく大きな設備投資も無く、ほぼ予定した順調な事業状況であります。  
 これらのことから、健全な経営状態であると言えます。  
 EBITDAについては経年の推移を見て経年比較としますが、現在のところ予定した数値水準となっています。

## 1. 経営の状況

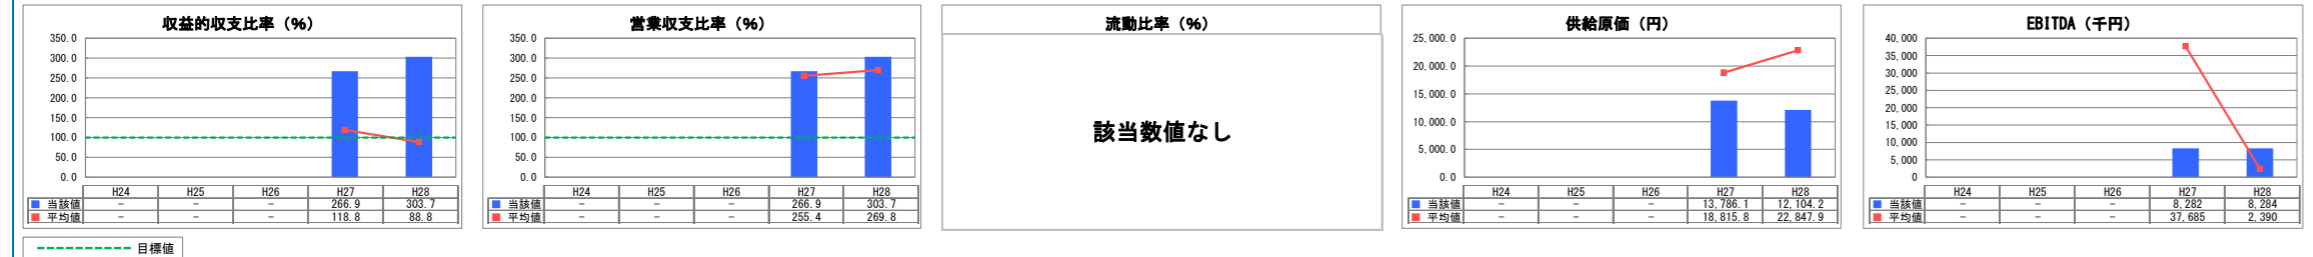


## 2. 経営のリスク

### ●施設全体

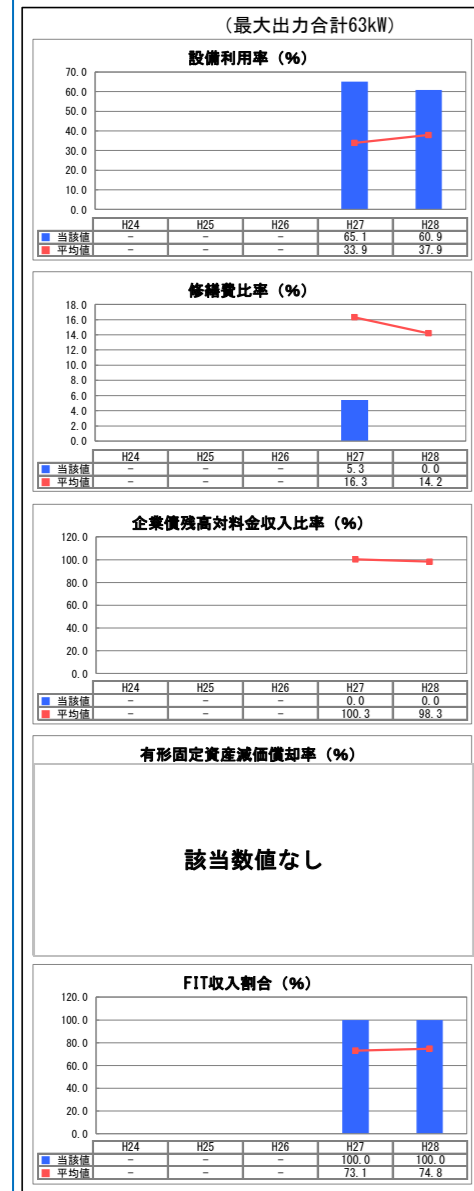

### ●発電型式別

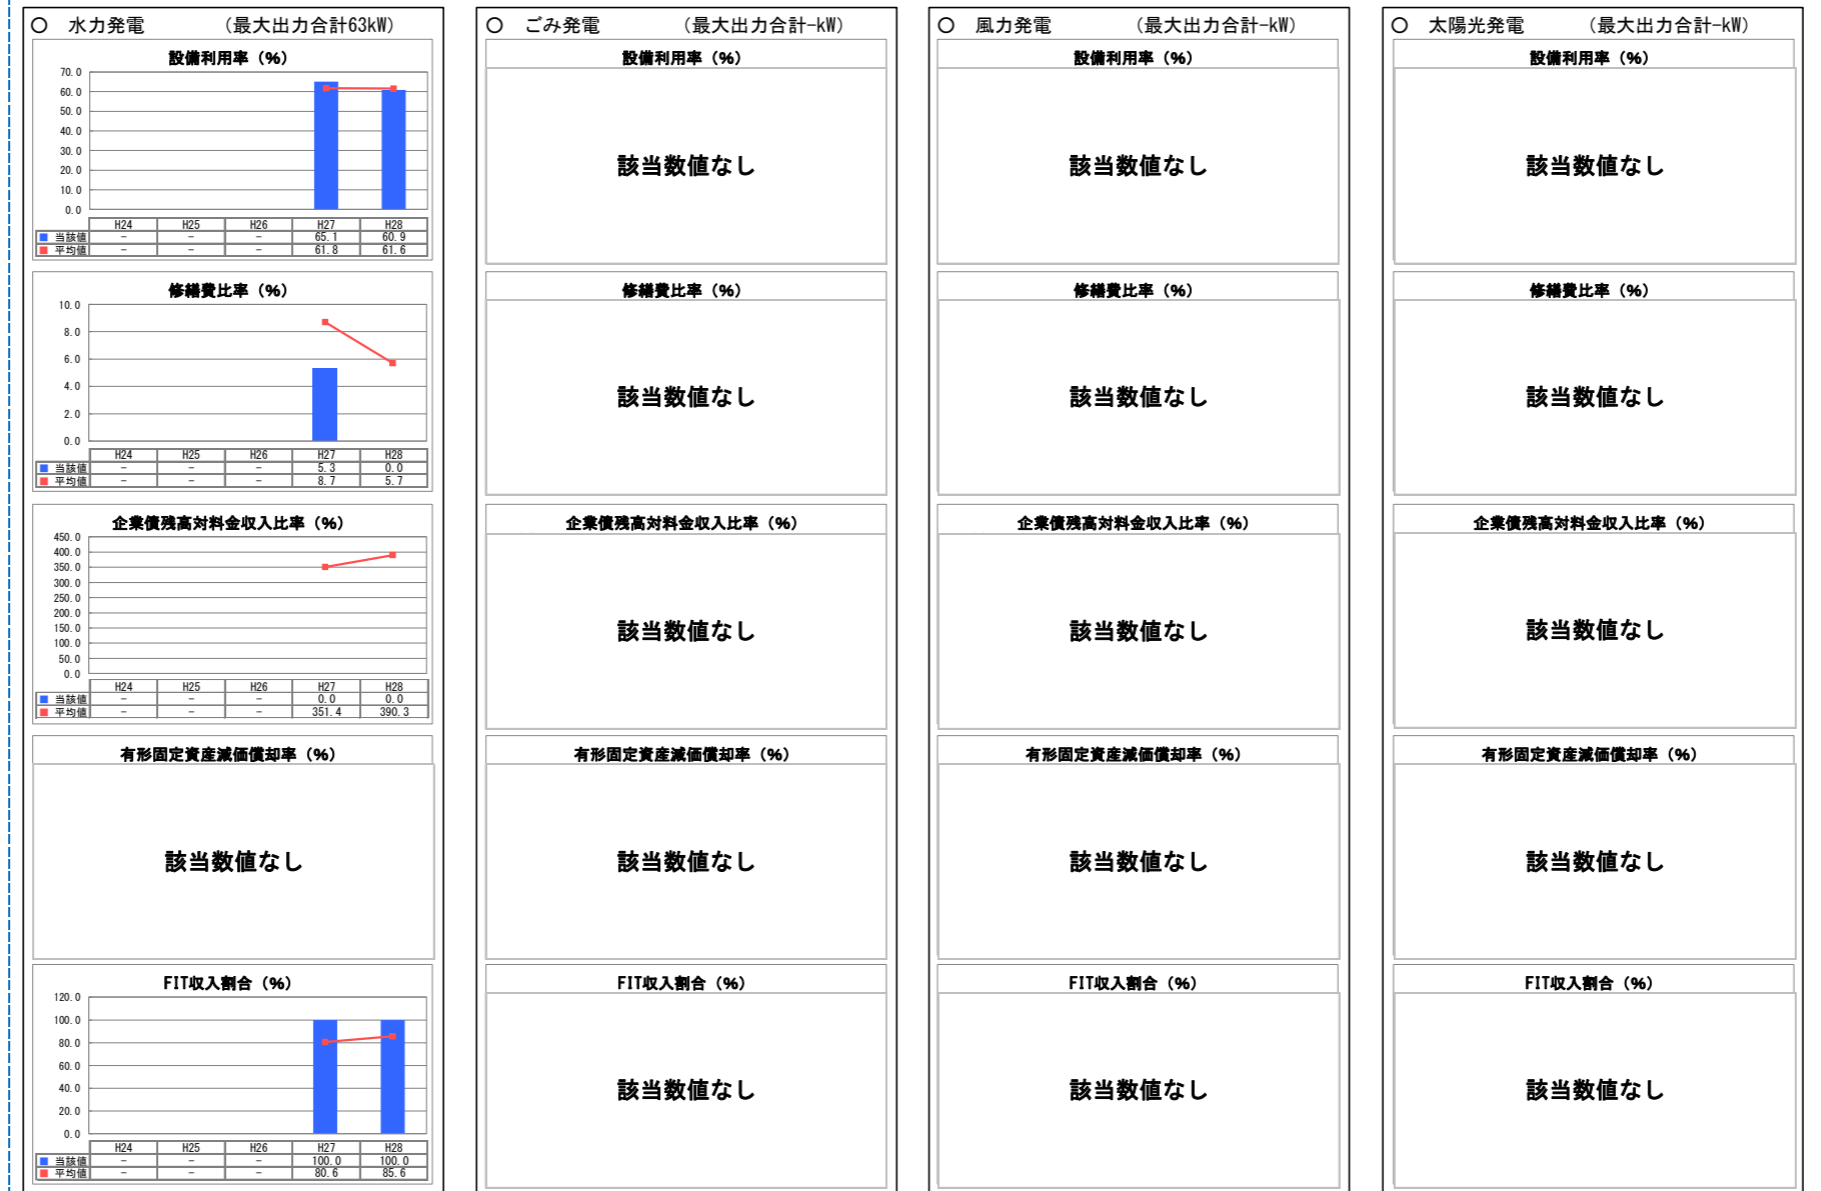

## 2. 経営のリスクについて

設備利用率は60.9%と施設全体の全国平均37.9%を上回っています。発電形式別の水力発電の全国平均61.6%のほぼ同等となっています。小水力発電電力量は、天候等の環境的要因に大きく水量が左右されるため、日頃の維持管理をしっかりと行います。しかしながら、近年の異常気象による濁水等対応出来ない事業も否めません。  
 修繕費比率は0.0%と施設全体の全国平均14.2%、発電形式別の水力発電の全国平均5.7%のいずれも下回っています。これは施設が新しく修繕経費負担が無い為と考えられます。施設設備の適正な維持管理のため、効果的な修繕を行って行きます。  
 企業債務高対料金収入比率については、企業債現在高がないため0%となっています。  
 FIT収入割合は100.0%と施設全体の全国平均74.8%、発電形式別の水力発電の全国平均85.6%のいずれも上回っています。固定価格買取制度の調達期間終了後、買取単価が下落することを想定し、これを踏まえた経営を行ってまいります。

## 全体総括

今後、策定を予定していく経営戦略のなかで持続可能な再生可能エネルギーを長期的に調達するため、バランスの取れた効率的・効果的な施設設備の維持管理を行う他、固定価格買取制度の調達期間終了後、買取単価が下落することを想定し、これを踏まえた経営を行っていくとともに、効果的な修繕・更新計画に取り組み出来るよう基金積立を行います。

※ 平成24年度から平成28年度における各指標の全国平均値は、当時の団体数を基に算出していますが、設備利用率及び修繕費比率、企業債務高対料金収入比率、FIT収入割合については、平成28年度の団体数を基に平均値を算出しています。