

# 平成29年度水質検査計画

平成29年3月

岐阜県都市建築部  
(東部広域水道事務所)

## はじめに

水道法施行規則では、水道事業体の状況（地域性、水源の種別、浄水施設、送配水施設における水質状況等）に応じて合理的に検査項目、検査頻度を定め実施することとされています。（水道法施行規則第15条第1項及び第2項）

また、水質検査の適正化と透明性を確保するため、毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定し、需要者の方に公表することとされています。（同第15条第6項及び第17条の2）

岐阜県営水道では、供用開始時より水質検査を実施することによって、供給する水が水質基準に適合していることを確認するとともに、毎年度の水質検査計画及び同計画に基づいて実施した検査結果を公表し、供給する水の安全性、信頼性の確保に努めています。

このたび、前年度実施した水質検査結果を含めて水質検査計画の内容を精査し、平成29年度水質検査計画を策定しました。

策定した水質検査計画に従い水質検査を実施し、その結果を公表するとともに、水質管理の改善や次期水質検査計画に反映させ、より一層「安全な水」の供給に努めます。

## 水質検査計画の内容

- 1 基本方針
- 2 水道事業の概要
- 3 原水、浄水及び給水地点の状況及び水質管理上の留意点
- 4 検査地点
- 5 水質検査項目及び検査頻度
- 6 水質検査方法
- 7 臨時の水質検査
- 8 御嶽山噴火に関する水質監視
- 9 水質検査計画及び検査結果の公表
- 10 迅速な水質検査体制
- 11 水質検査の精度と信頼性の保証
- 12 関係機関との連携
- 13 その他

## 1 基本方針

- 水質検査は、受水事業者への受け渡し地点（給水地点）、浄水場の入口（原水）、出口（浄水）、浄水処理工程及び水源河川等で行います。
- 水質検査は、水道法で検査が義務付けられている「色、濁り及び消毒の残留効果」及び「水道水質基準項目」、並びに水質管理上必要と判断した「水質管理目標設定項目」及び「独自設定項目」について行います。
- 検査頻度については、「色、濁り及び消毒の残留効果」の検査は1日1回とし、「水質基準項目」等については、水源、浄水処理及び送水の状況を考慮するとともに、これまでの検査における検出状況を踏まえて設定します。  
このうち「水質基準項目」については、給水地点の水質が良好で、省令に基づき3年に1回以上に検査頻度を減ずることが可能であっても、より安全かつ安心であることを確保するため、年1回以上の水質検査を行います。

## 2 水道事業の概要

岐阜東部上水道用水供給事業は、岐阜県の東部に位置する東濃地域及び可茂地域の7市4町に上水道用水を供給しています。東濃地域への供給には牧尾ダム、阿木川ダム及び味噌川ダムに、可茂地域の供給には岩屋ダムに水源を確保し、水道水の安定供給に努めています（表-1）。

中津川浄水場、山之上浄水場及び川合浄水場の3浄水場では、表流水を取水し、凝集沈殿－急速ろ過法により浄水処理を行っています（表-2）。

表-1 事業計画の概要

事業名	岐阜東部上水道用水供給事業	
計画目標年次	平成39年度	
給水対象市町	中津川市 恵那市 瑞浪市 土岐市 多治見市	美濃加茂市 川辺町 坂祝町 富加町 可児市 御嵩町
計画給水人口	535,127人	
計画一日最大給水量	288,940 m <sup>3</sup>	
水源 ((独)水資源機構所管)	牧尾ダム 阿木川ダム 味噌川ダム	岩屋ダム

表-2 浄水施設の概要

浄水場名	中津川浄水場	山之上浄水場	川合浄水場
所在地	中津川市 中津川883-5	美濃加茂市 山之上町2500	可児市 川合984
原水の種類	表流水（木曾川）	表流水（飛騨川）	表流水（木曾川）
日平均送水量 (平成27年度)	82,008 m <sup>3</sup>	43,417 m <sup>3</sup>	18,006 m <sup>3</sup>
施設能力	166,000 m <sup>3</sup> /日	59,000 m <sup>3</sup> /日	32,800 m <sup>3</sup> /日
浄水処理方法	凝集沈でん 急速ろ過(マンガソ砂) 塩素消毒	凝集沈でん 急速ろ過 塩素消毒	凝集沈でん 急速ろ過(マンガソ砂) 塩素消毒
調整池	中津川調整池 雀子ヶ根調整池 肥田調整池 小名田調整・配水池※	山之上調整池	小名田調整・配水池※
給水地点 (各市町所管)	23箇所	12箇所	2箇所

※小名田調整・配水池：岐阜県、多治見市及び可児市の共同所有施設  
中津川浄水場及び川合浄水場の2系統による給水（図-1）

### 3 原水、浄水及び給水地点の水質状況及び水質管理上の留意点

県営水道の3浄水場原水、浄水及び給水地点の過去10年間の水質状況は、表-4、表-5に示すように、水質基準値及び目標値を満たしており、安全で良質な上水道用水を供給しています。

しかしながら、取水地点上流域には原水の汚染要因となる施設等があること、浄水処理薬品に由来する項目があることから、水質管理にあたっては、表-3に示す項目に特に留意します。

#### (1) 木曾川系

##### ① 中津川浄水場

取水口の上流域には大規模な排水事業者はありませんが、小規模の電気・機械製造業や金属製品製造業が存在するため、これらの排水による水質悪化に注意する必要があります。また、取水口の上流域には浄化センター等の下水処理施設が点在しており、これらの施設からの排水による水質悪化にも注意する必要があります。リニア中央新幹線中央アルプストンネル工事に伴う排水の影響にも留意します。

木曾川河川水中には溶存性のマンガソが含まれ、その対策として実施しているマンガソろ過による除去処理が適正に行われているか注意する必要があります。

上流域での局地的豪雨による土石流災害の発生、それに伴う著しい原水濁度上昇に注意する必要があります。

平成26年9月に発生した御嶽山噴火に伴う降灰を含むダム湖堆積物及び底層水の流出による水質変動に注意する必要があります。

浄水場では消毒剤として次亜塩素酸ナトリウムを使用しており、水温が上昇する夏期には、浄水及び給水地点のトリハロメタン等の消毒副生成物濃度が高くなるため注

意が必要です。

## ②川合浄水場

取水口の上流の中津川市及び恵那市には、製紙業及び金属加工業が存在するため、生活系排水と合わせて、これらの排水による水質悪化に注意する必要があります。

木曾川河川水中には溶存性のマンガンが含まれ、その対策として実施しているマンガンをろ過による除去処理が適正に行われているか注意する必要があります。

平成26年9月に発生した御嶽山噴火に伴う降灰を含むダム湖堆積物及び底層水の流出による水質変動に注意する必要があります。

浄水場では消毒剤として次亜塩素酸ナトリウムを使用しており、水温が上昇する夏期には、浄水及び給水地点のトリハロメタン等の消毒副生成物濃度が高くなるため注意が必要です。

木曾川支流の阿木川には阿木川ダムがあり、夏期に藻類の発生がみられるため、ジェオスミン等の臭気物質の監視が必要です。

浄水場原水からアンモニア態窒素を検出することがあり、アンモニア態窒素は多量の塩素を消費するため、浄水処理をする上でその動向に注意が必要です。

## (2) 飛騨川系

### ①山之上浄水場

取水口の上流域には大規模な排水事業者はありませんが、小規模の電気・機械製造業や金属製品製造業が存在するため、これらの排水による水質悪化に注意する必要があります。また、取水口の上流域には、浄化センターが点在し、下呂市には旅館業が存在するため、これら施設からの排水による水質悪化に注意する必要があります。

幹線水路（導水路）ではカビ臭の発生や改築事業等の工事排水に注意する必要があります。

浄水場では消毒剤として次亜塩素酸ナトリウムを使用しており、水温が上昇する夏期には、浄水及び給水地点のトリハロメタン等の消毒副生成物濃度が高くなるため注意が必要です。

表-3 水質管理上留意すべき項目

水系	木曽川系	飛騨川系
浄水場	中津川浄水場、川合浄水場	山之上浄水場
原水汚染の要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 降雨等による濁水</li> <li>・ 火山灰を含むダム湖堆積物及び底層水の流出</li> <li>・ 下水処理施設等の排水</li> <li>・ 生活排水</li> <li>・ 地質由来のマンガン</li> <li>・ ダム湖での藻類の発生</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 降雨等による濁水</li> <li>・ 下水処理施設等の排水、旅館業</li> <li>・ 生活排水</li> <li>・ 微生物による臭気物質産生</li> </ul>
水質管理上留意すべき項目	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 濁度</li> <li>・ pH値</li> <li>・ 臭気</li> <li>・ クロロホルム</li> <li>・ 総トリハロメタン</li> <li>・ ジクロロ酢酸</li> <li>・ トリクロロ酢酸</li> <li>・ アルミニウム</li> <li>・ マンガン</li> <li>・ ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール</li> <li>・ アンモニア態窒素</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 濁度</li> <li>・ クロロホルム</li> <li>・ 総トリハロメタン</li> <li>・ ジクロロ酢酸</li> <li>・ トリクロロ酢酸</li> <li>・ アルミニウム</li> <li>・ ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール</li> </ul>

表-4 基準項目の水質状況（平成18～27年度の最大値）

番号	検査項目	基準値 (mg/L)	中津川浄水場			山之上浄水場			川合浄水場		
			原水	浄水	給水地点	原水	浄水	給水地点	原水	浄水	給水地点
基1	一般細菌	100個/mL	1400	0	1	1300	0	0	3000	0	0
基2	大腸菌	検出されないこと	-	検出しない	検出しない	-	検出しない	検出しない	-	検出しない	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
基5	セレン及びその化合物	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基6	鉛及びその化合物	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
基8	六価クロム化合物	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
基9	亜硝酸態窒素	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.03	0.01未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.002	0.001未満	0.002	0.001未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.35	0.35	0.37	0.54	0.50	0.56	0.50	0.44	0.47
基12	フッ素及びその化合物	0.8	0.14	0.13	0.16	0.16	0.16	0.17	0.16	0.15	0.15
基13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04
基14	四塩化炭素	0.002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
基15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
基16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基17	ジクロロメタン	0.02	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
基18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基19	トリクロロエチレン	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基20	ベンゼン	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基21	塩素酸	0.6	0.06未満	0.11	0.12	0.06未満	0.10	0.11	0.06未満	0.14	0.14
基22	クロロ酢酸	0.02	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基23	クロロホルム	0.06	0.001未満	0.011	0.024	0.001	0.014	0.018	0.001未満	0.012	0.020
基24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002未満	0.011	0.014	0.002未満	0.010	0.010	0.002未満	0.012	0.012
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001未満	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基27	総トリハロメタン	0.1	0.001未満	0.013	0.025	0.001	0.017	0.022	0.001未満	0.015	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002未満	0.006	0.013	0.002未満	0.008	0.011	0.002未満	0.008	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001未満	0.003	0.008	0.001未満	0.003	0.004	0.001	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基31	ホルムアルデヒド	0.08	0.003	0.006	0.007	0.003未満	0.009	0.011	0.003未満	0.010	0.005
基32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	1.0	0.04	0.03	0.43	0.06	0.06	0.64	0.05	0.04
基34	鉄及びその化合物	0.3	1.4	0.03未満	0.11	0.44	0.03	0.03	0.70	0.03未満	0.03未満
基35	銅及びその化合物	1.0	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
基36	ナトリウム及びその化合物	200	6.6	7.0	8.9	6.1	6.5	10	7.9	8.8	7.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05	0.078	0.003	0.004	0.024	0.004	0.003	0.044	0.003	0.003
基38	塩化物イオン	200	6.4	8.8	11.9	3.4	6.1	12.3	7.1	9.6	9.5
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	30	30	43	25	20	23	28	26	30
基40	蒸発残留物	500	72	75	70	64	64	62	71	72	57
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
基42	ジェオスミン	0.00001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000007	0.000008	0.000008	0.000004	0.000004	0.000003
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	0.000004	0.000005	0.000002	0.000003	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02	0.011	0.005	0.005未満	0.009	0.006	0.005未満	0.008	0.005	0.005未満
基45	フェノール類	0.005	0.0005未満	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005	0.0005未満
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	2.6	0.8	0.7	1.6	0.7	0.7	1.6	1.0	1.0
基47	pH値	5.8~8.6	7.5	7.4	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5	16	1未満	1	14	1	1未満	14	1	1未満
基51	濁度	2	63	0.1未満	0.1未満	26	0.1未満	0.1未満	24	0.1未満	0.1未満

表-5 水質管理目標設定項目及び独自設定項目の水質状況（平成18～27年度の最大値）

番号	検査項目	目標値 (mg/L)	中津川浄水場			山之上浄水場			川合浄水場		
			原水	浄水	給水地点	原水	浄水	給水地点	原水	浄水	給水地点
目1	アンチモン及びその化合物	0.02	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	—
目2	ウラン及びその化合物	0.002 (暫定)	0.0002	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	—
目3	ニッケル及びその化合物	0.02	0.008	0.008	—	0.006	0.006	—	0.009	0.009	—
目4	(欠番)										
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004	0.0004未満	0.0004未満	—	0.0004未満	0.0004未満	—	0.0004未満	0.0004未満	—
目6	(欠番)										
目7	(欠番)										
目8	トルエン	0.4	0.001未満	0.001	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	—
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	0.006未満	0.006未満	—	0.006	0.006未満	—	0.008	0.006未満	—
目10	亜塩素酸	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
目11	(欠番)										
目12	二酸化塩素	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
目13	ジクロロアセトニトリル ※	0.01 (暫定)	0.004未満	0.004未満	—	0.004未満	0.004未満	—	0.004未満	0.001	—
目14	抱水クロラール	0.02 (暫定)	0.003未満	0.003	—	0.003未満	0.003	—	0.003未満	0.003	—
目15	農薬類	1	0	0	—	0	0	—	0.03	0	—
目16	残留塩素 (カルウム、マグネシウム等(硬度))	10-100	30	30	43	25	20	23	28	26	30
目18	(マンガン及びその化合物)	0.01	0.078	0.003	0.004	0.024	0.004	0.003	0.044	0.003	0.003
目19	遊離炭酸	20	—	3.1	—	—	2.9	—	—	4.2	—
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	—
目21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	—
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3	18.7	2.1	2.7	13.1	2.2	2.0	8.5	2.6	2.5
目23	臭気強度(TON)	3	5	1	—	4	3	—	4	4	—
目24	(蒸発残留物)	30-200	72	75	70	64	64	62	71	72	57
目25	(濁度)	1	63	0.1未満	0.1未満	26	0.1未満	0.1未満	24	0.1未満	0.1未満
目26	(pH値)	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.4	7.6
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1	—	-2.9	—	—	-3.2	—	—	-3.1	—
目28	従属栄養細菌	2,000 以下 (暫定)	—	1	3	—	9	3	—	1	1
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	—
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1	1.0	0.04	0.03	0.43	0.06	0.06	0.64	0.05	0.04
独自設定項目	電気伝導率		106	107	147	65	65	69	96	102	110
	アルカリ度		25.1	23.1	23.8	19.9	18.8	19.5	23.0	21.5	22.4
	アンモニア態窒素		0.02	—	—	0.03	—	—	0.05	—	—
	侵食性遊離炭酸		—	2.9	—	—	2.8	—	—	4.1	—
	酸度		—	3.5	—	—	3.2	—	—	4.8	—
	溶存酸素		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	BOD		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	COD		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	浮遊物質(SS)		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	全窒素		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	全リン		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸イオン		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クリプトスポリジウム		0	0	—	0	0	—	0	0	—
大腸菌(E. coli)		9200	—	—	1700	—	—	460	—	—	
大腸菌群		17000	検出しない	検出しない	24000	検出しない	検出しない	9200	検出しない	検出しない	
嫌気性芽胞菌		3個/10mL	—	—	—	4個/10mL	—	—	5個/10mL	—	—

※目標値改正に伴い、平成21年度より定量下限値変更（平成20年度以前：0.004mg/L、平成21年度以降：0.001mg/L）



## 4 検査地点

### (1) 給水地点

供給する水が水道法に適合していることを確認するため、全給水地点で検査を実施します。給水地点の位置は図-1に示すとおりです。

また、過去の検査結果、配水系統及び滞留時間を考慮して選定した各市町を代表する13給水地点（代表給水地点、表-7欄外※1参照）では検査頻度を高め、重点的な水質管理に努めます。

毎日の検査が必要な「色、濁り及び消毒の残留効果」については、浄水場の出口（浄水）及び代表給水地点のうちの5地点（表-6欄外参照）に水質自動計測器を設置して、連続測定を行います。

### (2) 浄水場

浄水処理が適正に行われていることを確認するため、浄水場の入口（原水）から出口（浄水）までの各浄水処理工程水の検査を実施します。

### (3) 水源

水源となる河川及びダムの水質状況を把握するため、木曾川及び飛騨川の各浄水場の取水地点、上流域の本支川及び水源ダム（牧尾ダム、阿木川ダム、味噌川ダム及び岩屋ダム）を検査地点とします。

## 5 水質検査項目及び検査頻度

### (1) 色、濁り及び消毒の残留効果

「色、濁り及び消毒の残留効果」については、浄水場の出口（浄水）及び13給水地点のうちで、各送水系統の末端に相当する5地点に水質自動計測器を設置して、連続測定を行います（表-6）。また、浄水場出口（浄水）では1日1回、「色、濁り及び消毒の残留効果」を検査します。

### (2) 水質基準項目

水質基準全51項目を対象に、表-7のとおり水質検査を実施します。

検査地点における「検査項目」、「検査頻度」及び「頻度の設定理由」は、表-7に示すとおりであり、前記4（1）の13給水地点では、省令に示された基本検査頻度を基本として検査を実施します。

検査頻度の設定にあたっては、過去3年間の検査結果等から検討することとされていますが、より安全を期すため平成18年度から平成27年度までの過去10年間の検査結果から判断しました。

また、浄水場入口（原水）及び水源河川取水地点（取水口）においては、一部の消毒副生成物を除き、原水は浄水と同じ頻度、取水口においては水質状況の把握に必要な頻度で検査を実施します。

### (3) 水質管理目標設定項目

「農薬類」、「金属類」及び「微量有機物質」を中心に、「二酸化塩素」を除く全ての項目について表-8のとおり水質検査を実施します。

### (4) 独自設定項目

上記項目の他、良質な水道水を供給するうえで必要な項目及び社会的関心の高い次の項目について検査を行います。

①浄水処理工程の管理上検査が必要な項目

②河川の生活環境項目

- ③生物相調査
- ④ダイオキシン類
- ⑤クリプトスポリジウム及び指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）
- ⑥放射性物質（放射性ヨウ素、放射性セシウム）

表-6 毎日検査項目の検査地点及び検査頻度

番号	毎日検査項目	実施頻度		設定理由等
		給水地点	浄水	
毎1	色	水質自動計測器による連続測定	1回/日の手動測定 及び 水質自動計測器による連続測定	基本検査頻度以上で実施する。 [検査回数の減、省略不可]
毎2	濁り			
毎3	消毒の残留効果			

※水質自動計測器は、虎溪山、坂祝、可児中区（山之上系）、可児中区（川合系）、小名田の5地点に設置

表-7 基準項目の検査地点及び検査頻度

番号	検査項目	実施頻度					基本検査頻度 <sup>※2</sup>	設定理由
		給水地点	浄水	原水	取水口	上流域・ダム湖		
基1	一般細菌	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月	2~4回/年	1回/月	浄水、全給水地点共に基本検査頻度とする。[検査回数の減、省略不可]
基2	大腸菌	1回/月	1回/月	—	—	—	1回/月	
基3	カドミウム及びその化合物	1回/3月 <sup>※1</sup>	1回/3月	1回/3月	1回/6月	1回/6月 <sup>※3</sup>	1回/3月	
基4	水銀及びその化合物	1回/3月 <sup>※1</sup>	1回/3月	1回/3月	1回/6月	1回/6月 <sup>※3</sup>	1回/3月	
基5	セレン及びその化合物	1回/3月 <sup>※1</sup>	1回/3月	1回/3月	1回/6月	1回/6月 <sup>※3</sup>	1回/3月	
基6	鉛及びその化合物	1回/3月 <sup>※1</sup>	1回/3月	1回/3月	1回/6月	1回/6月 <sup>※3</sup>	1回/3月	
基7	ヒ素及びその化合物	1回/3月 <sup>※1</sup>	1回/3月	1回/3月	1回/6月	1回/6月 <sup>※3</sup>	1回/3月	
基8	六価クロム化合物	1回/3月 <sup>※1</sup>	1回/3月	1回/3月	1回/6月	1回/6月 <sup>※3</sup>	1回/3月	
基9	亜硝酸態窒素	1回/年	1回/3月	1回/3月	1回/6月	1回/6月 <sup>※3</sup>	1回/3月	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月 <sup>※1</sup>	1回/3月	1回/3月	1回/3月	1回/3月 <sup>※3</sup>	1回/3月	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/年	1回/3月	1回/3月	1回/6月	1回/6月 <sup>※3</sup>	1回/3月	浄水について基本検査頻度とする。給水地点においては送配水施設での濃度の上昇が認められないことから年1回実施する。[省略不可]
基12	フッ素及びその化合物	1回/年	1回/3月	1回/3月	1回/6月	1回/6月 <sup>※3</sup>	1回/3月	
基13	ホウ素及びその化合物	1回/年	1回/3月	1回/3月	1回/6月	1回/6月 <sup>※3</sup>	1回/3月	
基14	四塩化炭素	1回/年	1回/3月	1回/3月	1回/6月	—	1回/3月	
基15	1,4-ジオキサン	1回/年	1回/3月	1回/3月	1回/6月	—	1回/3月	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	1回/年	1回/3月	1回/3月	1回/6月	—	1回/3月	
基17	ジクロロメタン	1回/年	1回/3月	1回/3月	1回/6月	—	1回/3月	
基18	テトラクロロエチレン	1回/年	1回/3月	1回/3月	1回/6月	—	1回/3月	
基19	トリクロロエチレン	1回/年	1回/3月	1回/3月	1回/6月	—	1回/3月	
基20	ベンゼン	1回/年	1回/3月	1回/3月	1回/6月	—	1回/3月	
基21	塩素酸	1回/3月	1回/3月	1回/3月	—	—	1回/3月	浄水、給水地点共に基本検査頻度とする。[検査回数の減、省略不可]
基22	クロロ酢酸	5回/年 <sup>※1</sup>	5回/年	1回/3月	—	—	1回/3月	
基23	クロロホルム	5回/年 <sup>※1</sup>	5回/年	1回/3月	—	—	1回/3月	
基24	ジクロロ酢酸	5回/年 <sup>※1</sup>	5回/年	1回/3月	—	—	1回/3月	
基25	ジブロモクロロメタン	5回/年 <sup>※1</sup>	5回/年	1回/3月	—	—	1回/3月	
基26	臭素酸	1回/3月 <sup>※1</sup>	1回/3月	1回/3月	—	—	1回/3月	
基27	総トリハロメタン	5回/年 <sup>※1</sup>	5回/年	1回/3月	—	—	1回/3月	
基28	トリクロロ酢酸	5回/年 <sup>※1</sup>	5回/年	1回/3月	—	—	1回/3月	
基29	プロモジクロロメタン	5回/年 <sup>※1</sup>	5回/年	1回/3月	—	—	1回/3月	
基30	プロモホルム	5回/年 <sup>※1</sup>	5回/年	1回/3月	—	—	1回/3月	
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月 <sup>※1</sup>	1回/3月	1回/3月	—	—	1回/3月	浄水、給水地点共に基本検査頻度とする。[検査回数の減、省略不可]
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月 <sup>※1</sup>	1回/3月	1回/3月	1回/6月	1回/6月 <sup>※3</sup>	1回/3月	
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月 <sup>※1</sup>	1回/3月	1回/3月	1回/6月	1回/6月 <sup>※3</sup>	1回/3月	
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	1回/3月	1回/3月	1回/6月	1回/6月 <sup>※3</sup>	1回/3月	
基35	銅及びその化合物	1回/3月 <sup>※1</sup>	1回/3月	1回/3月	1回/6月	1回/6月 <sup>※3</sup>	1回/3月	
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/年	1回/3月	1回/3月	1回/6月	1回/6月 <sup>※3</sup>	1回/3月	
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	1回/3月	1回/3月	1回/6月	1回/6月 <sup>※3</sup>	1回/3月	
基38	塩化物イオン	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月	2~4回/年	1回/月	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月 <sup>※1</sup>	1回/3月	1回/3月	—	—	1回/3月	
基40	蒸発残留物	—	1回/6月	1回/6月	—	—	1回/3月	
基41	陰イオン界面活性剤	—	1回/6月	1回/6月	1回/6月	—	1回/3月	給水地点においては送配水施設での濃度の上昇が認められないことから、浄水(浄水施設出口)で実施。過去10年間で基準の1/5を超える値がみられないため、検査頻度を減じて実施する。
基42	ジェオスミン	5~10月の各月1回 <sup>※1</sup>	5~10月の各月1回	5~10月の各月1回	5~10月の各月1回	—	原因藻類発生時期に月に1回以上	
基43	2-メチルイソボルネオール	5~10月の各月1回 <sup>※1</sup>	5~10月の各月1回	5~10月の各月1回	5~10月の各月1回	—	原因藻類発生時期に月に1回以上	
基44	非イオン界面活性剤	—	1回/3月	1回/3月	1回/6月	—	1回/3月	
基45	フェノール類	—	1回/6月	1回/6月	1回/6月	—	1回/3月	
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月	2~4回/年	1回/月	
基47	pH値	1回/月	1回/日	1回/日	1回/月	2~4回/年	1回/月	
基48	味	1回/月	1回/日	—	—	—	1回/月	
基49	臭気	1回/月	1回/日	1回/日	1回/月	2~4回/年	1回/月	
基50	色度	1回/月	1回/日	1回/日	1回/月	2~4回/年	1回/月	
基51	濁度	1回/月	1回/日	1回/日	1回/月	2~4回/年	1回/月	

※1 坂本、雀ヶヶ根、明世、肥田、虎溪山、佐口、川辺、坂祝、富加、可児中区(山之上系)、可児中区(川合系)、南山及び小名田の給水地点の検査頻度(その他の給水地点については、基23、25、27、29及び30は3回/年、それ以外は1回/年の頻度で実施)

※2 水道法施行令第15条のただし書きにより、省略及び検査回数を減する前の検査頻度のこと

※3 木曾川及び飛騨川の上流域河川について実施し、ダム湖及びダム放流口については実施しない

表-8 水質管理目標設定項目及び独自設定項目の検査地点及び検査頻度

番号	検査項目	実施頻度				
		給水地点	浄水	原水	取水口	上流域・ダム湖
目1	アンチモン及びその化合物	—	1回/6月	1回/6月	1回/6月	—
目2	ウラン及びその化合物	—	1回/6月	1回/6月	1回/6月	—
目3	ニッケル及びその化合物	—	1回/6月	1回/6月	1回/6月	—
目5	1,2-ジクロロエタン	—	1回/6月	1回/6月	1回/6月	—
目8	トルエン	—	1回/6月	1回/6月	1回/6月	—
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	—	1回/6月	1回/6月	1回/6月	—
目10	亜塩素酸	—	1回/6月	1回/6月	—	—
目13	ジクロロアセトニトリル	—	1回/6月	1回/6月	—	—
目14	抱水クロラール	—	1回/6月	1回/6月	—	—
目15	農薬類	—	2回/年	2回/年	—	—
目16	残留塩素	1回/月	1回/日	—	—	—
目17	(カルシウム、マグネシウム等(硬度))	1回/年	1回/3月	1回/3月	—	—
目18	(マンガン及びその化合物)	1回/3月	1回/3月	1回/3月	1回/6月	1回/6月 <sup>※1</sup>
目19	遊離炭酸	—	1回/6月	—	—	—
目20	1,1,1-トリクロロエタン	—	1回/6月	1回/6月	1回/6月	—
目21	メチル-t-ブチルエーテル	—	1回/6月	1回/6月	1回/6月	—
目22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	1回/月 <sup>※3</sup>	1回/月	1回/月	1回/月	—
目23	臭気強度(TON)	—	1回/3月	1回/3月	—	—
目24	(蒸発残留物)	—	1回/6月	1回/6月	—	—
目25	(濁度)	1回/月	1回/日	1回/日	1回/月	2~4回/年
目26	(pH値)	1回/月	1回/日	1回/日	1回/月	2~4回/年
目27	腐食性(ランゲリア指数)	—	1回/6月	—	—	—
目28	従属栄養細菌	1回/月 <sup>※3</sup>	1回/月	1回/月	—	—
目29	1,1-ジクロロエチレン	—	1回/6月	1回/6月	1回/6月	—
目30	アルミニウム及びその化合物	1回/3月 <sup>※3</sup>	1回/3月	1回/3月	1回/6月	1回/6月 <sup>※1</sup>
独自設定項目	電気伝導率	1回/月	1回/日	1回/日	1回/月	2~4回/年
	アルカリ度	1回/月	1回/日	1回/日	1回/月	2~4回/年
	アンモニア態窒素	—	—	1回/2週	1回/月	2~4回/年
	浸食性遊離炭酸	—	1回/6月	—	—	—
	酸度	—	1回/6月	—	—	—
	溶存酸素	—	—	—	1回/月	2~4回/年
	生物化学的酸素要求量(BOD)	—	—	—	1回/月	2~4回/年
	化学的酸素要求量(COD)	—	—	—	1回/月	2~4回/年
	浮遊物質	—	—	—	1回/月	2~4回/年
	全窒素	—	—	—	1回/月	2~4回/年
	全リン	—	—	—	1回/月	2~4回/年
	硫酸イオン	—	—	—	1回/月	2~4回/年
	生物相調査	—	—	—	1回/3月	1回/3月 <sup>※2</sup>
	クリプトスポリジウム	—	1回/3月	1回/3月	—	—
	大腸菌(E. Coli)	—	1回/月	1回/月	—	—
	嫌気性芽胞菌	—	—	1回/月	—	—
	大腸菌群数(MPN)	—	—	1回/月	1回/月	2~4回/年
ダイオキシン類	—	1回/年	1回/年	—	—	
放射性物質	—	1回/月	—	—	—	

※1 木曾川及び飛騨川の上流域河川について実施し、ダム湖及びダム放流口については実施しない。

※2 取水口およびその上流域1地点で実施する。

※3 坂本、雀子ヶ根、明世、肥田、虎溪山、佐口、川辺、坂祝、富加、可児中区(山之上系)、可児中区(川合系)、南山及び小名田の給水地点の検査頻度(その他の給水地点については、目22, 30は1回/年実施、目28は実施しない)

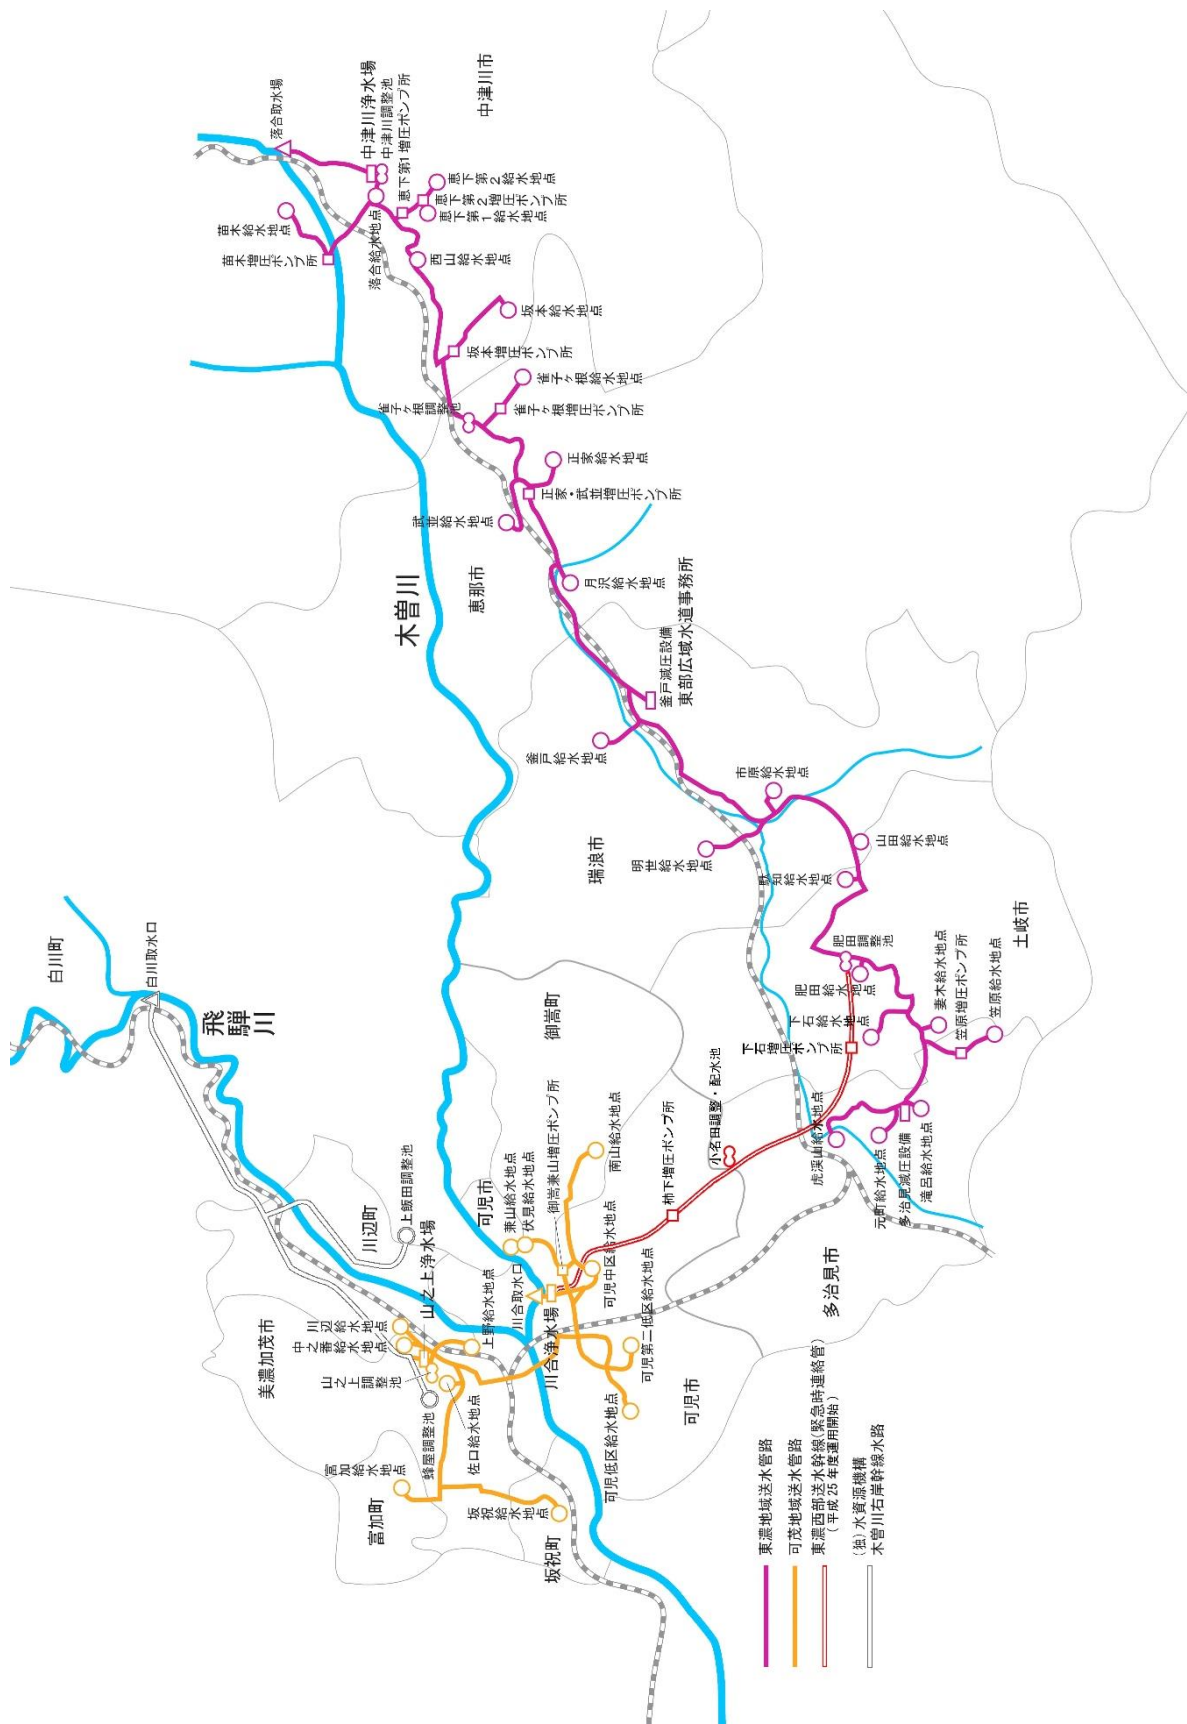


図-1 給水地点図

## 6 水質検査方法

### (1) 水質基準項目

「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」（平成 15 年 7 月 22 日付け厚生労働省告示第 261 号）（以下、「告示法」という。）により実施します。

### (2) 水質管理目標設定項目

「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」（平成 15 年 10 月 10 日付け健水発第 1010001 号）により実施します。

### (3) 独自設定項目

上水試験方法（日本水道協会）等を示された検査方法により実施します。

水道水中の放射性物質に関するモニタリングは、「水道水等の放射能測定マニュアル」（平成 23 年 10 月 12 日付け厚生労働省健康局水道課）により実施します。

### (4) 試験検査機関での委託検査

#### ①委託の範囲

原水・浄水 : 農薬類の検査、ダイオキシン類調査

取水口 : 表-7、表-8 中の取水口の項目の検査（一部は自己検査）

取水口上流域・ダム湖 : 表-7、表-8 中の項目の検査（一部は自己検査）及び生物相調査

#### ②試料の採取方法、運搬方法及び検査方法

告示法による。

#### ③委託した検査の実施状況の確認方法

検査結果の根拠資料（クロマトグラム、濃度計算書）の確認、実施状況を記した書類や検査機関への立入調査等の実施により適正に検査が行われていることを確認します。

## 7 臨時の水質検査

次のような時は、臨時の水質検査を実施します。また、水質検査項目は状況に応じ選択します。

(1) 水源の水質が著しく悪化したとき。

(2) 水源に異常があったとき。

(3) 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行したとき。

(4) 浄水過程に異常があったとき。

(5) 水道施設の大規模な工事を行ったとき。

(6) 水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき。

(7) その他特に必要があると認められたとき。

## 8 御嶽山噴火に関する水質監視

平成 26 年 9 月の御嶽山噴火に伴う降灰により、木曾川上流支川の玉滝川等の水質は大きな影響を受け、降雨時には大量の火山灰が河川に流入したことにより、木曾川及び飛騨川においても白濁が認められました。

今後も降雨時には、火山灰を含むダム湖堆積物の流出のおそれを考慮して、原水の白濁化や pH 値の低下、臭気等に注意していきます。また、水源水質の変動に対応するため、国土交通省、（独）水資源機構および関西電力（株）の各ダム管理所等、関係機関との連

携に努めます。

## 9 水質検査計画及び検査結果の公表

水質検査計画は、毎事業年度開始前に受水市町の意見を参考に策定し、岐阜県水道事業のホームページに掲載します。

水質検査計画に基づき実施した水質検査結果については、水質試験年報を作成し、関係機関に配布するとともに、同ホームページに掲載します。

また、月ごとの検査結果の速報値についても、同ホームページに掲載します。

## 10 迅速な水質検査体制

平成27年度に新たな検査施設として水質試験棟の運用を開始し、検査設備を拡充することで、自己検査による水質管理体制の一層の強化を図りました。これにより水源河川等における突発的な水質事故（油流出、薬品流出等）や震災等の災害発生時にも迅速に水質検査を実施し、安全・安心な水道水を供給します。

## 11 水質検査の精度と信頼性の保証

### (1) 水質検査の精度

水質基準項目及び水質管理目標設定項目に関する水質検査方法の定量下限は、原則として基準値及び目標値の10分の1とし、定量下限付近における変動係数は、無機物について10%以下、有機物について20%以下とします。

### (2) 信頼性の保証

水質検査の信頼性の確保のため、水質検査実施規定、水質検査標準作業書等を盛り込んで策定した「内部精度管理マニュアル」に基づき、水質検査を実施します。

また、外部精度管理として、厚生労働省により実施される「水道水質検査精度管理のための統一調査」に参加し、信頼性の確保に努めます。

## 12 関係機関との連携

水質事故等の緊急時における迅速な対応を図るため、県内行政部局（環境生活部、健康福祉部及び県事務所）、「木曽川水系水質保全連絡協議会」及び（独）水資源機構等の関係機関との連携による連絡・協力体制を整えています。

また、水質管理に関する情報、水源地域の水質情報を得るため、「木曽川水系水道水質協議会（構成団体：岐阜県、愛知県、三重県、名古屋市）」及び近県の大規模水道事業体と情報交換を行うとともに、厚生労働省、国土交通省及び環境省等が実施する調査の情報収集に努めます。

## 13 その他

法令改正等により、本計画を変更することがあります。

➤ 岐阜県都市建築部 水道企業課  
〒500-8570 岐阜市藪田南2-1-1  
TEL 058-272-8709 FAX 058-278-2786

➤ 東部広域水道事務所  
〒509-6472 瑞浪市釜戸町2190-12  
TEL 0572-63-2881 FAX 0572-63-4002

- ・ 中津川浄水場  
〒508-0001 中津川市中津川883-5  
TEL 0573-66-6262 FAX 0573-65-7647
- ・ 山之上浄水場  
〒505-0003 美濃加茂市山之上町2500  
TEL 0574-25-4181 FAX 0574-25-1925
- ・ 川合浄水場  
〒509-0201 可児市川合984  
TEL 0574-62-9118 FAX 0574-62-8210

岐阜県営水道ホームページ  
<http://www.pref.gifu.lg.jp/shakai-kiban/jogesuido/suido/11664/>