

経営比較分析表（令和2年度決算）









岐阜県 山根市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	水道事業	簡易水道事業	D3	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)	
-	該当数値なし	13.23	2,420	

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
26,484	221.98	119.31
現在給水人口(人)	給水区域面積(km ²)	給水人口密度(人/km ²)
3,482	9.00	386.89

グラフ凡例	
■	当該団体値(当該値)
—	類似団体平均値(平均値)
【	令和2年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性

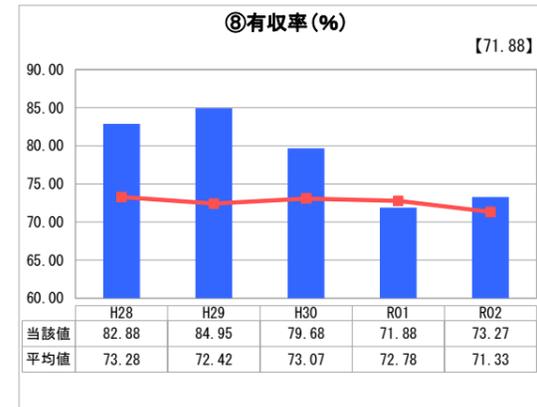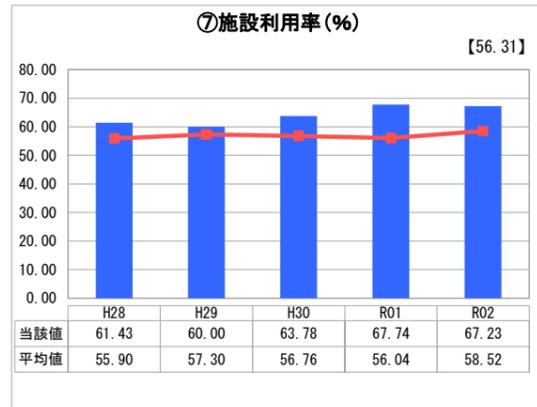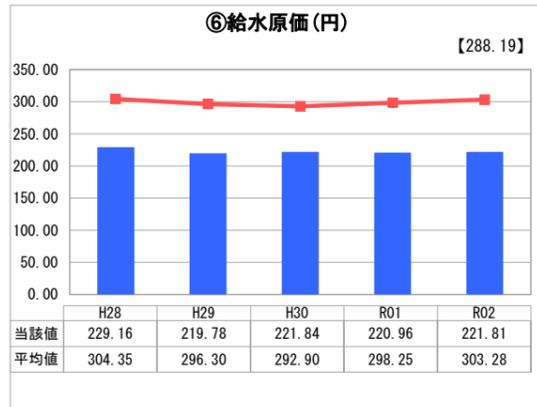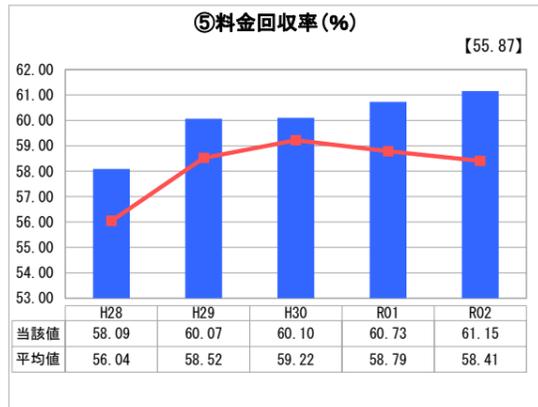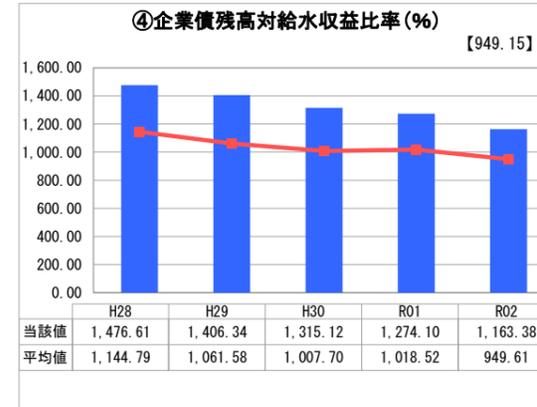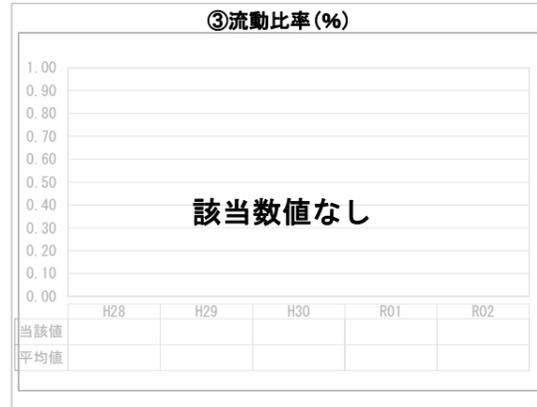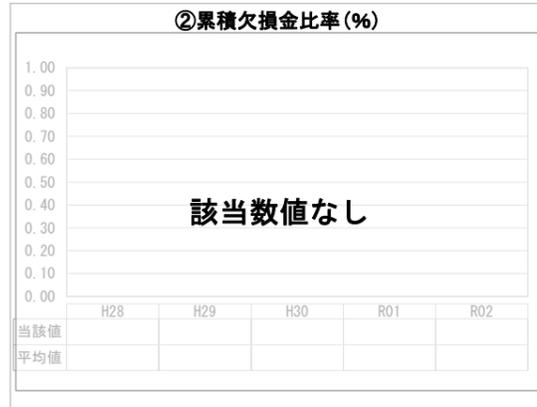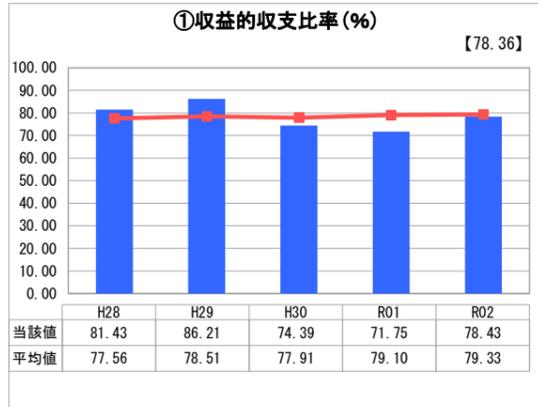

分析欄




1. 経営の健全性・効率性について

①収益的収支比率は、100%未満で単年度の収支が赤字であるため、経営改善に向けた取組が必要である。
 ④企業債残高対給水収益比率は毎年度の起債償還に伴い減少しているが、類似団体平均値と比べて企業債残高が多い。要因としては、平成14～17年度に実施した伊自良統合簡易水道事業の起債償還期間が令和17年度までのためである。
 ⑤料金回収率が、100%を下回っているのは給水に係る費用が、給水収益以外の基準外繰出金により補填しているため、適切な料金収入の確保が必要である。
 ⑥給水原価は、類似団体より下回っているが、今後の給水人口減少によって、給水収益の減少が見込まれるため、料金改正が必要がある。
 ⑦施設利用率、類似団体と比べておおむね高い水準で効率的に利用しているが、今後給水人口の減少に伴う使用水量の減少により施設利用率の減少が考えられる。
 ⑧有収率については、類似団体より上回っているが、給水される水量が収益に結びつくように今後は更なる漏水対策を講じる必要がある。

2. 老朽化の状況について

簡易水道事業の導・送・配水管路延長は全体で約71.9kmあり、おもな管種は硬質塩化ビニール管が全体の約50%を占め、次いで水道配水用ポリエチレン管が全体の約40%となっている。
 地震に強い耐震管路は伊自良統合簡易水道事業(平成14～17年度)で布設したものが大半で、耐震化率は約41%と高いが、それ以外は伊自良、中洞簡易水道ともに耐震性の低い硬質塩化ビニール管が主体で、布設後20年～40年近く経過しており、今後はこれらの管路を耐震化する必要がある。
 ⑧有収率は当該年度において類似団体平均を上回っているが、今後は施設の老朽化に伴い、有収率の低下が予想される中、管路の更新への投資は行っていない状況である。③管路更新率は0%が継続しているが、今後の更新時期を迎える管路については、上水道事業の更新・耐震化事業と歩調を合わせながら、簡易水道事業においても計画的かつ効率的に更新を進めていくことが必要となる。

2. 老朽化の状況

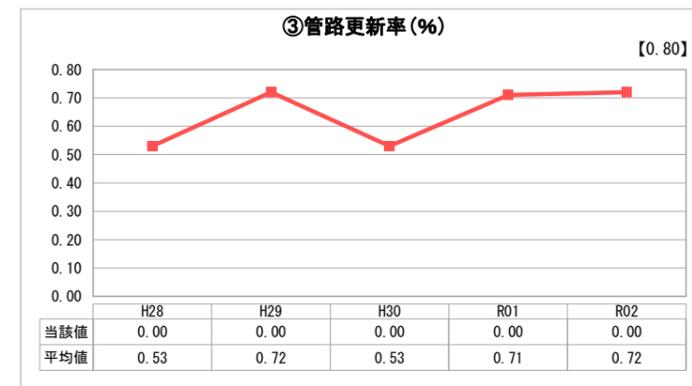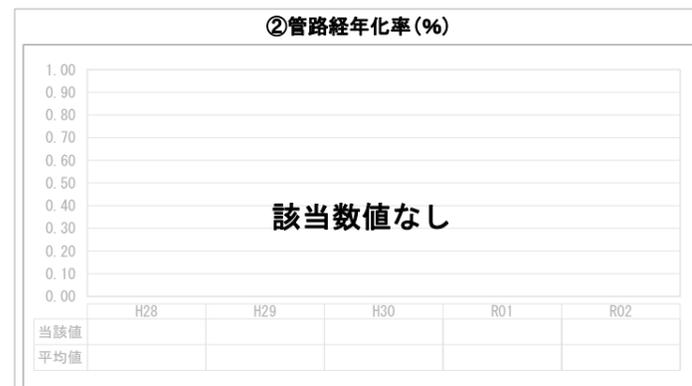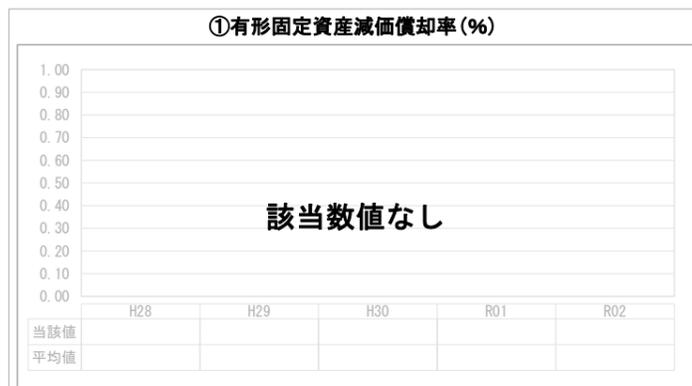

全体総括

今後も、人口減少に伴う計画給水人口と現在給水人口の乖離が大きくなる中で、老朽施設の計画的な耐震化を考慮した施設更新、また、安定的な経営を確保するための適切な料金設定など様々な課題を抱えており、定期的に事業の見直しを行い、過大な投資とならないよう、施設規模、施設能力を検証し、効率的な更新を図っていく必要がある。
 また、令和6年度に簡易水道事業を法適用化する上で、統合簡易水道事業(平成14～17年度)による資産の減価償却費が会計の負担となることが懸念される。
 これらの課題に適切に対処していくため、県並びに近隣市町村と情報共有や連携を強化し、経営基盤の強化を図ることとする。