

経営比較分析表（令和3年度決算）








岐阜県 瑞浪市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	末端給水事業	A5	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20㎡当たり家産料金(円)	
-	79.68	99.29	3,905	




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
36,482	174.86	208.64
現在給水人口(人)	給水区域面積(km ²)	給水人口密度(人/km ²)
36,081	53.80	670.65

グラフ凡例
■ 当該団体値(当該値)
— 類似団体平均値(平均値)
【】 令和3年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性

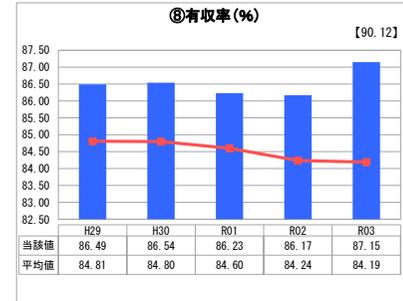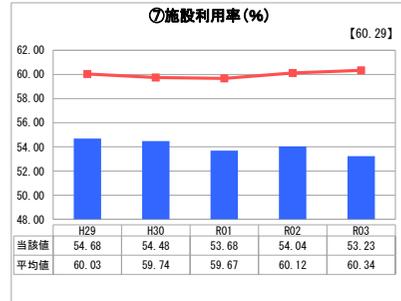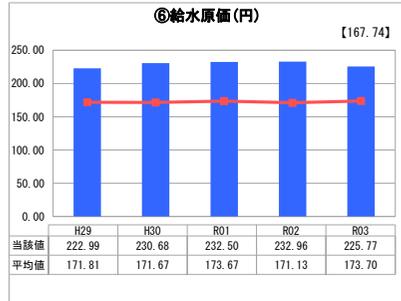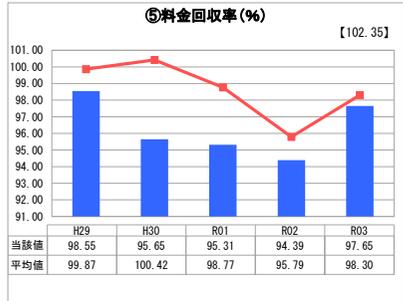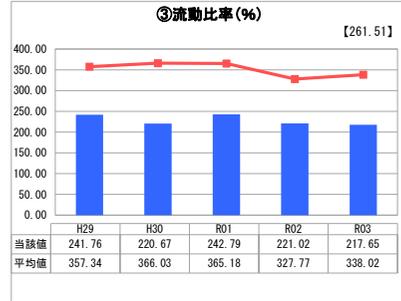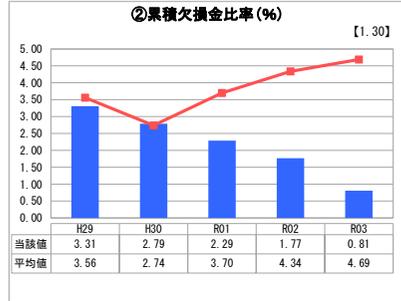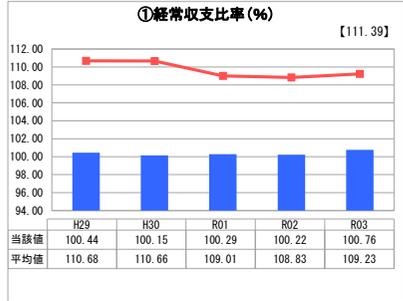

2. 老朽化の状況

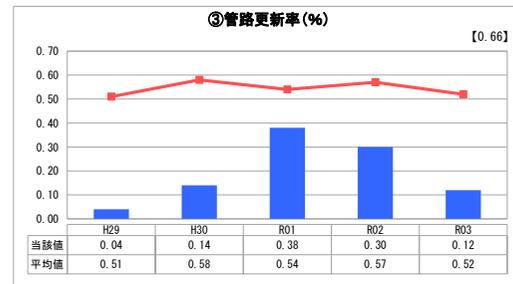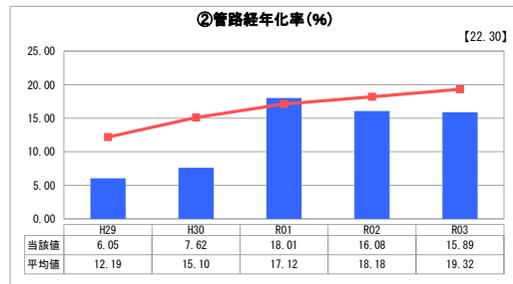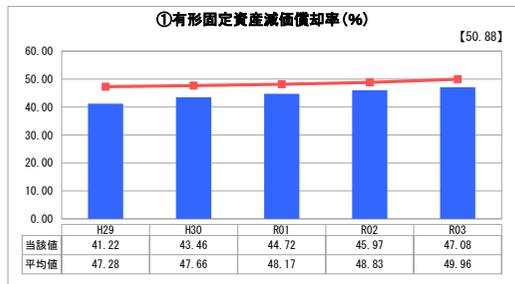

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

経常収支比率は、類似団体より低いものの、100%を超え、純利益を確保し、累積欠損金は年々減少しています。
 企業債残高対給水収益比率は、類似団体平均値を下回るとともに減少傾向です。これは、企業債の発行を抑制している効果です。
 料金回収率は、修繕費等が減少し給水原価が下がったことにより上昇しましたが、依然として100%を下回っており、一般会計からの繰入に依存しています。
 給水原価は、県の用水供給事業から供給を受けているため、費用に占める受水費の割合が高く、また、高低差のある地形により、ポンプ場・配水池等の多くの施設が必要となるため、類似団体より高い状況にあります。
 有収率は、類似団体平均値を上回っていますが、全国平均より低いため、漏水調査及び老朽管の更新を積極的に進め、有収率の更なる向上に努めます。

2. 老朽化の状況について

有形固定資産減価償却率は、類似団体平均値を下回っており、施設全体の老朽化は比較的進んでいないといえます。しかし、今後は法定耐用年数を迎える資産が多くなり、更新需要は増加傾向となります。また、管路経年化率についても類似団体平均値を下回っており、法定耐用年数を経過した管路は少ない状況ですが、有形固定資産減価償却率と同じく年々上昇しており、老朽化した管路が増加していきます。
 管路更新率は類似団体平均値を下回っていますが、今後耐用年数に達し更新時期を迎える管路が増加します。
 アセットマネジメントにより、管種・管径による独自の更新基準を定めており、更新費用の平準化を図りながら計画的な資産更新を進めていきます。

全体総括

当市の水道事業の経営は安定しているといえますが、給水収益以外の収入である一般会計からの繰入金に依存しています。平成27年度には検針業務を毎月検針から隔月検針に移行し、経費削減に努めています。しかし、今後人口減少等による給水収益の減少及び老朽施設の計画的な更新の実施により、引き続き純利益を確保することが難しくなっていくと予想されるため、より一層の経営効率化が必要です。
 また、当市は自己水源を持たず、上水道用水の100%を岐阜県から受水しています。有収率の低下は経営への影響が大きいため、有収率の更なる向上に努めています。