

県内野生いのしし豚熱感染状況 (岐阜市出屋敷地内、本巣市外山地内)

○PCR検査結果：R5.7.21～8.3 陽性5頭 陰性178頭

陽性個体詳細

※別紙地図参照

| 発見・捕獲場所※ | 発見・捕獲日 | 状態 | 性別 | 体長 | 検査日 |
|-----------|---------|----|----|--------|---------|
| 岐阜市出屋敷地内 | R5.7.17 | 捕獲 | 雄 | 約100cm | R5.7.25 |
| 瑞浪市日吉町地内 | R5.7.18 | 捕獲 | 雄 | 約60cm | R5.7.25 |
| 本巣市外山地内 | R5.7.19 | 捕獲 | 雄 | 約90cm | R5.7.25 |
| 土岐市泉町地内 | R5.7.25 | 死亡 | 雄 | 約113cm | R5.8.1 |
| 多治見市笠原町地内 | R5.7.28 | 捕獲 | 雄 | 約85cm | R5.8.3 |

岐阜市出屋敷地内と本巣市外山地内での陽性確認は共に4年ぶりです。
飼養衛生管理基準を遵守し、発生予防に努めましょう！！

① 農場周辺の環境を整備し、消毒を徹底！

- ・ 農場周囲の草刈りや雑木林を伐採し、隠れる場所をなくす
- ・ 防護柵内外の定期的な消毒、防護柵の点検と修繕
※農場外周の作業後は、衛生管理区域に入らない
- ・ 衛生管理区域内の定期的な消毒を徹底

② 豚舎（特に離乳舎）の衛生管理を徹底！

- ・ 畜舎内用衣服への更衣と長靴の履き替え
- ・ 畜舎に入る際の手指消毒
- ・ 畜舎に持ち込む資材の全面消毒
※地面に触れた場合は、念入りに消毒
- ・ ネズミ等の小動物が入る隙間は無いかな定期的な点検と修繕

③ 消毒液の濃度と交換頻度に気を付けて！

- ・ 消毒槽は汚れたらすぐ交換
※汚れなくても1日1回は交換

異状があれば直ちに中央家畜保健衛生所へ連絡をお願いします。


電話番号 : 058-201-0530
時間外・夜間・休日 : 090-7024-5269



野生いのしし陽性個体位置図

陽性いのしし頭数

| | |
|----|-------|
| 死亡 | 382頭 |
| 捕獲 | 1046頭 |
| 計 | 1428頭 |

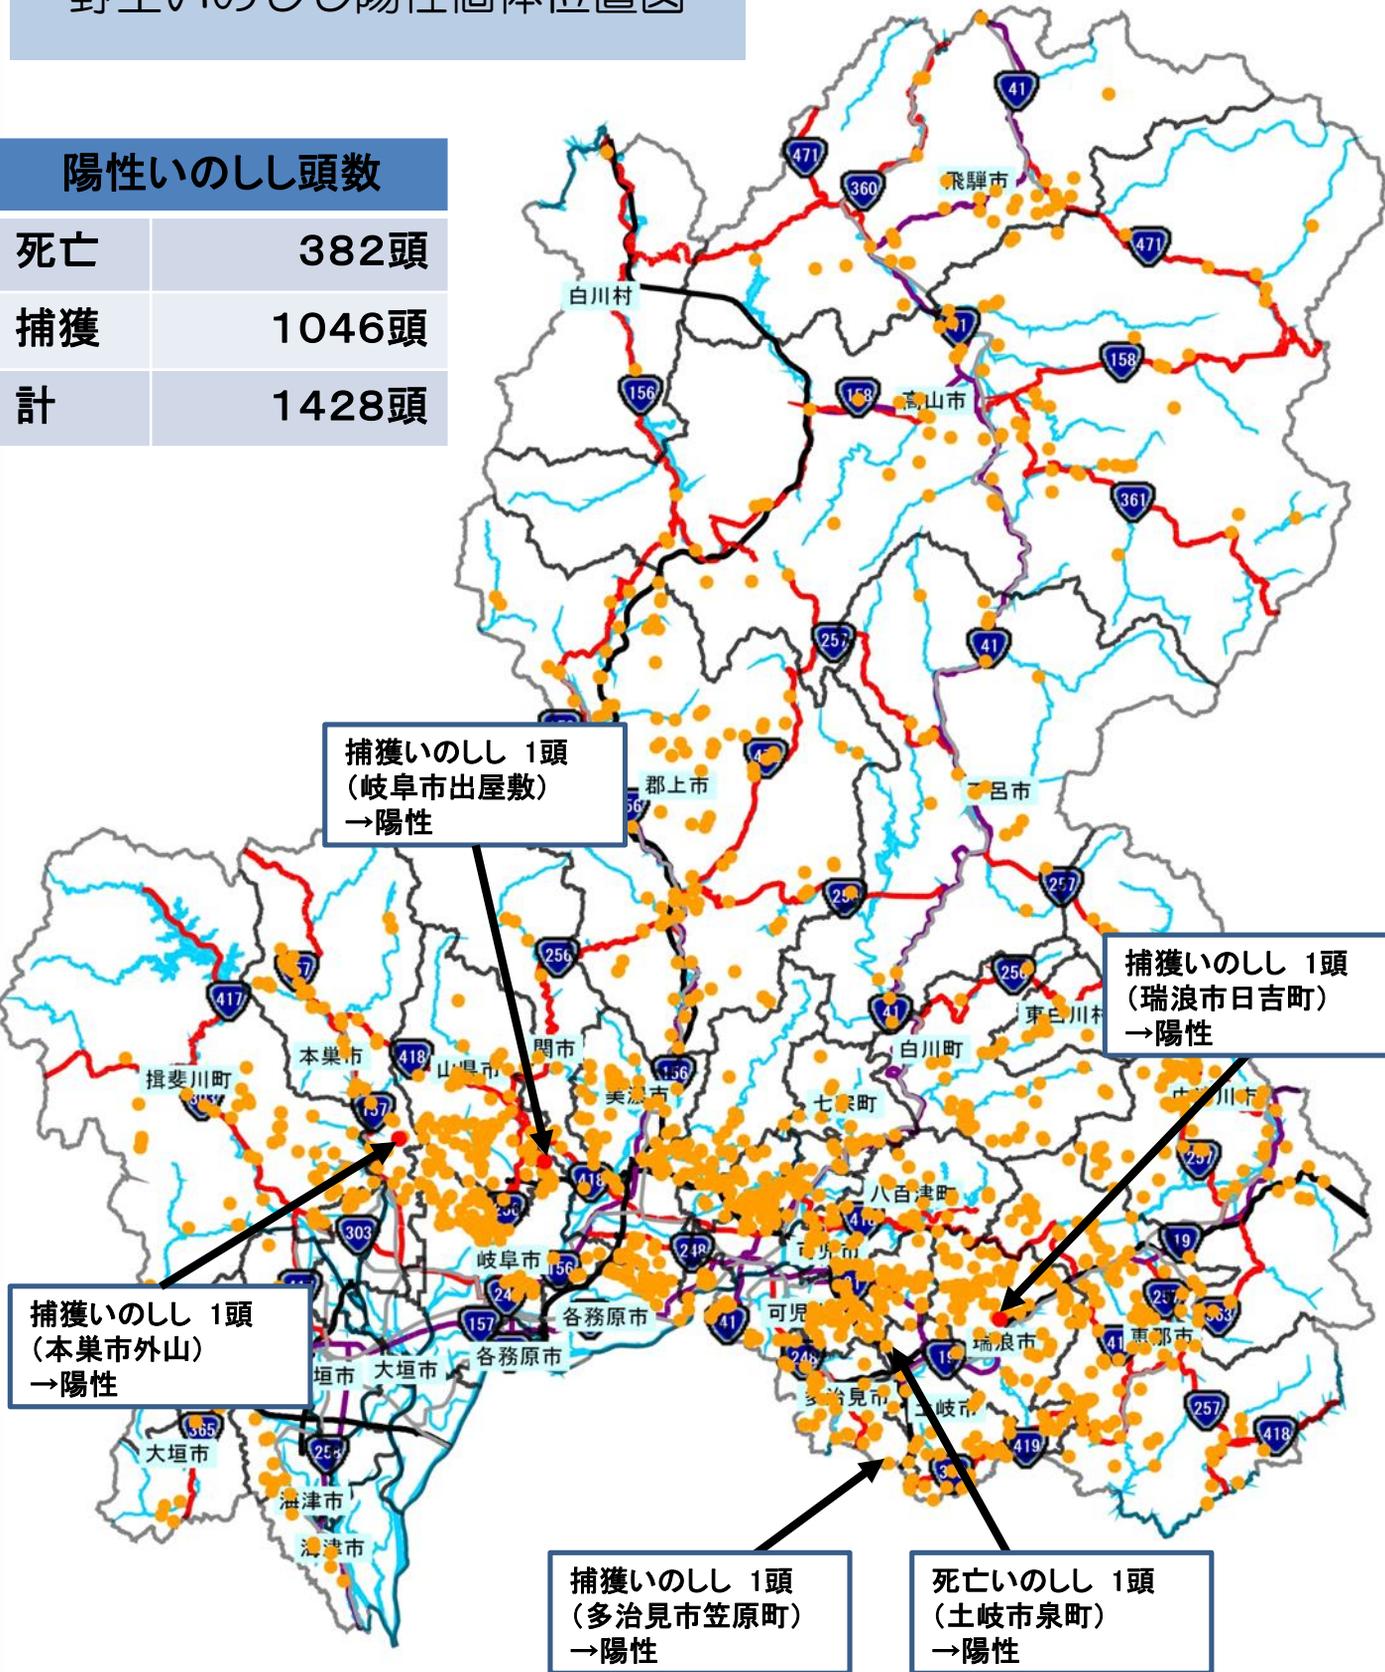

捕獲いのしし 1頭
(岐阜市出屋敷)
→陽性

捕獲いのしし 1頭
(瑞浪市日吉町)
→陽性

捕獲いのしし 1頭
(本巣市外山)
→陽性

捕獲いのしし 1頭
(多治見市笠原町)
→陽性

死亡いのしし 1頭
(土岐市泉町)
→陽性