

高浜発電所2号機の状態について（お知らせ）


2023年9月16日
 関西電力株式会社


	内 容
<p>実績</p> <p>〔 9月15日 9時 ~ 9月16日 9時 〕</p>	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○9月15日 15時00分 原子炉起動 ○9月16日 3時41分 原子炉臨界 ○起動試験実施中（9月8日開始） <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○定期事業者検査 <ul style="list-style-type: none"> ・なし ○使用前検査 <ul style="list-style-type: none"> ・なし
<p>予定</p> <p>〔 9月16日 9時 ~ 9月17日 9時 〕</p>	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○起動試験（9月8日開始） <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○定期事業者検査 <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉停止余裕検査 ・炉物理検査 ○使用前検査 <ul style="list-style-type: none"> ・なし

高浜発電所2号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料1

2023.9.16 9:00時点

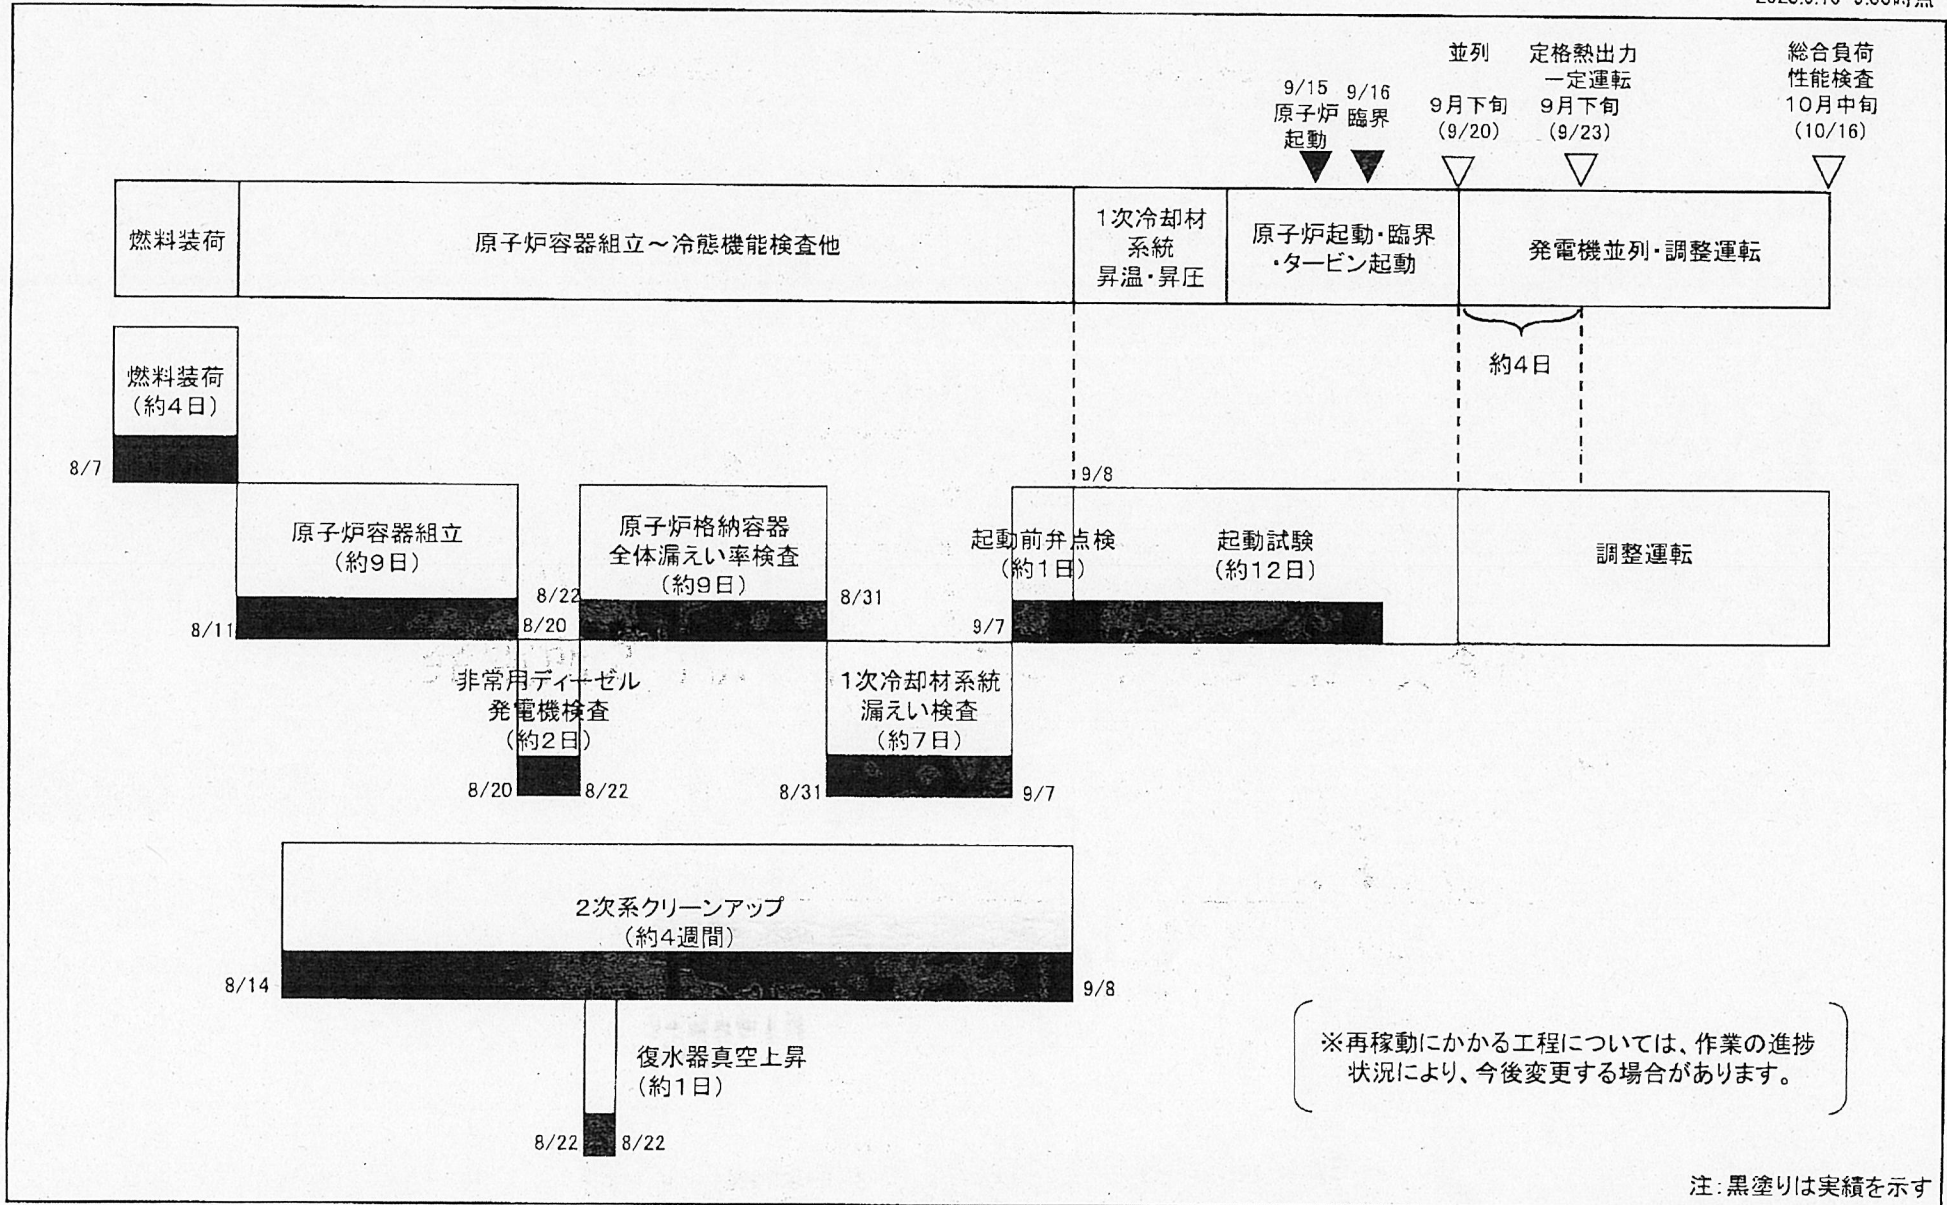

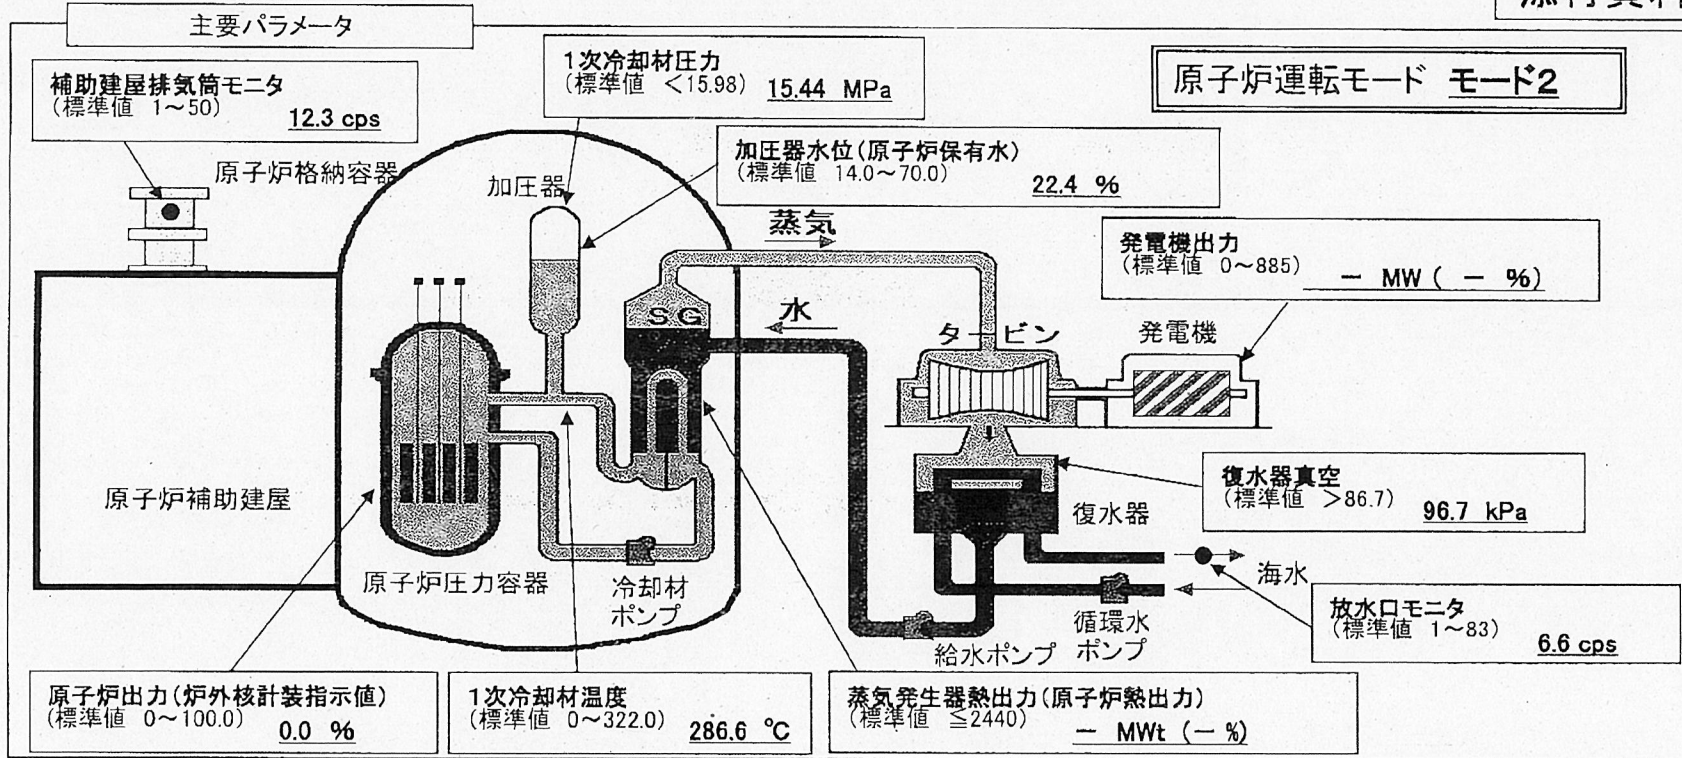

気象、モニタポスト・モニタステーション

高浜発電所 気象

降水量 0mm

風速(平均) 0.9m/s

風向 北北西

※風向・風速はEL81m

モニタポスト・モニタステーション (標準値20~170)

