

☐ 定期 ☐ 臨時	令和 年度	学校名	天候
	屋内プールの環境		測定日時 令和 年 月 日 () 時 分
	測定場所		授業
	調査者名		人数

◎屋内プールの空気測定

測定地点はプールサイド

中央付近

学校長		学校薬剤師		保健主事		養護教諭	
-----	--	-------	--	------	--	------	--

二酸化炭素濃度 ppm (基準: 1500ppm 以下)


測定方法: 検知管、CO2 モニター、その他 ()

塩素ガス濃度 ppm (基準: 0.5ppm 以下)

測定方法: 検知管、その他 ()

◎屋内プールの水平面照度測定 (照明 点灯時)

※照明の位置は赤字で記入

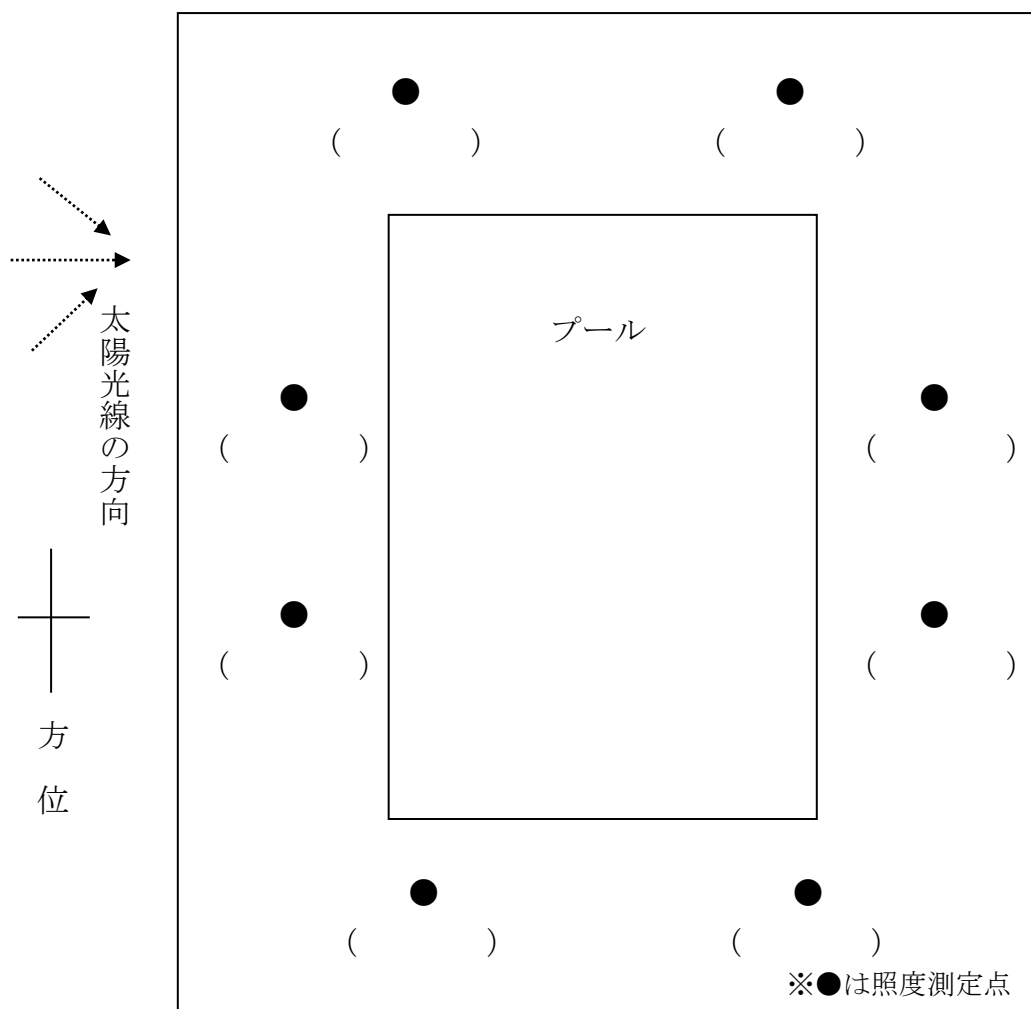

「照度」

最大照度 (有 ルクス)

最小照度 (有 ルクス)

照度比 (参考)

: 1

(基準: 200 ルクス以上)

指導助言事項