


# 冷泉小屋 防災対応図

## 【情報伝達図】

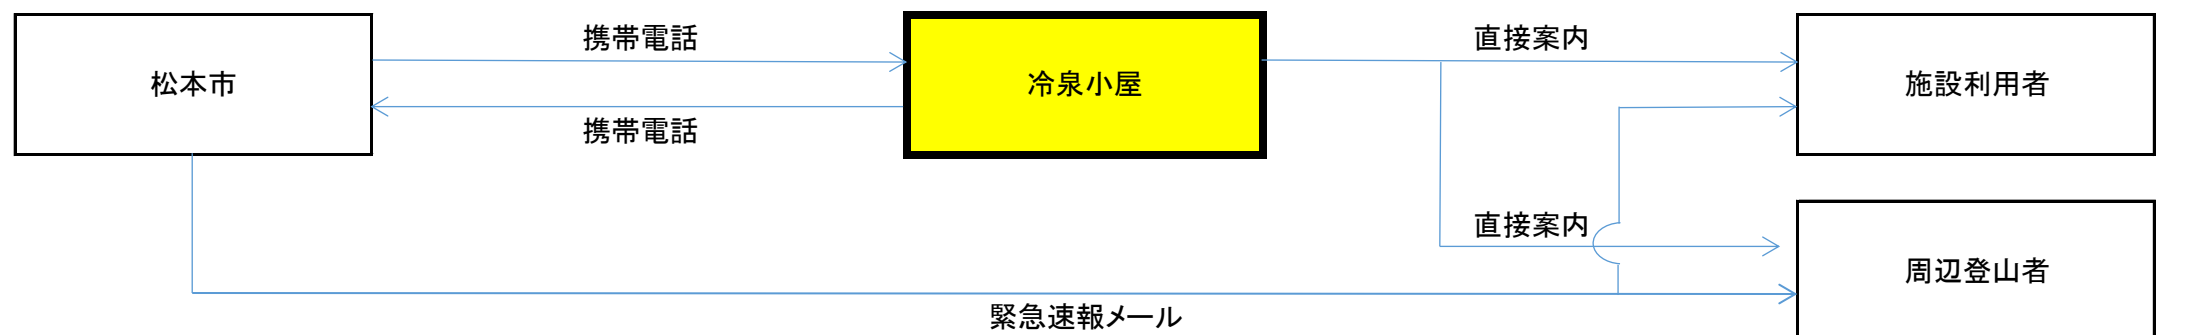

## 【施設概要】

- 開業期間: 6月上旬～10月下旬
- 職員総数: 4名
- 常駐職員: 繁忙期3名、通常期1名
- 建物構造: 木造2階建て
- 収容人数: 11名+従業員2名
- 電源: ソーラーパネル+蓄電池
- AED: 無 0台

備蓄資材:

名称	数量	名称	数量
水	200～400ℓ	レインコート	2着
備蓄燃料	LPG10本	飲料	50～200ℓ
ゴーグル	0個	非常食	50食分
ヘルメット	0個		
懐中電灯	5個		
防塵マスク	0個		

## 【関係機関】

名称	電話番号
長野県松本警察署	0263-25-0110
松本広域消防局	0263-25-0119
松本市立病院	0263-92-3027
長野地方気象台	026-232-3773
長野県危機管理部危機管理防災課	026-235-7184
長野県松本地域振興局総務管理課	0263-47-8000
松本市危機管理課	0263-33-9119
松本市安曇地区地域づくりセンター・安曇支所	0263-94-2301
松本市アルプスリゾート整備本部	0263-94-2307

## 【噴火時の防災対応】

- 施設利用者への情報伝達及び避難誘導
- 緊急避難場として登山者等の受入れ
- 松本警察署・松本市等への救助要請

## 【平時の防災対応】

- 通信機器・防災用品の点検
- 施設利用者への啓発(チラシ配布等)